


Système d'assainissement 2022

BORDEAUX (LOUIS FARGUE)

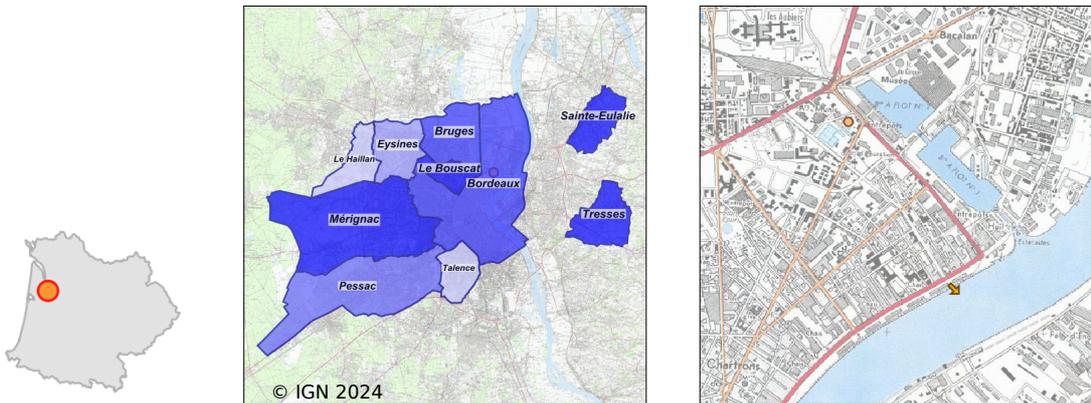

Station : BORDEAUX (LOUIS FARGUE)

Code Sandre	0533063V003
Nom du maître d'ouvrage	BORDEAUX METROPOLE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	juin 1974
Date de mise hors service	décembre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	22 000 Kg/j
Charge nominale DCO	44 000 Kg/j
Charge nominale MES	28 500 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 000 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Boues activées moy. charge/forte charge, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	File 1: Epaissement statique gravitaire, Centrifugation, Digestion
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	418 497, 6 425 084 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au reseau

Raccordements communaux

73% de Bordeaux depuis 1974

64% de Bruges depuis 1974

36% de Eysines depuis 1974

100% de Le Bouscat depuis 1974

1% de Le Haillan depuis 1974

88% de Mérignac depuis 1990

55% de Pessac depuis 1974

100% de Sainte-Eulalie depuis 1974

12% de Talence depuis 1974

96% de Tresses depuis 1974

Raccordements des établissements industriels

48 EME B.T. depuis 1992

57 EME BATAILLON D'INFANTERIE depuis 1974

ADET SEWARD depuis 1974

ANETT LA ROCHELLE depuis 1974

ANETT UN depuis 1996

A.R.A.A. 623 depuis 1992

ARMEE DE TERRE COMMANDEMENT DE BORDEAUX depuis 1974

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART depuis 1995

AUCHAN MERIADECK depuis 1974

BANQUE NATIONALE DE PARIS depuis 1995

BLACK CLAWSON EUROPE depuis 1991

BLANCHISSERIE MANO depuis 1974

BNP PARIBAS depuis 1995

BORIE MANOUX SARL depuis 1974

CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD depuis 1995

CAISSE REGION CREDIT AGRICOLE MUTUEL GDE depuis 1995

CALVET depuis 1974

CASERNE NIEL 57 EME R.I. depuis 1974

CENTRE COMMERCIAL DES 4 PAVILLONS depuis 1995

CENTRE JEAN ABADIE depuis 1974

CENTRE READAPTATION FONCTIONNELLE depuis 1974

CITE UNIVERSITAIRE depuis 1974

COMPAGNIE I.B.M. FRANCE depuis 1974

COMPAGNIE I.B.M. FRANCE depuis 1974

CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX depuis 2005

CRUS ET DOMAINES DE FRANCE (SITE LICHINE) depuis 1993

CTRE HOSP SPECIALISE CHARLES PERRENS depuis 1974

DOMAINE UNIVERSITAIRE depuis 1974

ELECTRICITE DE FRANCE depuis 1992

ETABLISSEMENTS LLUIS depuis 1974

GALERIE MARCHANDE MERIADECK depuis 2002

G.I.E. SERVICIMMOG- AUCHAN depuis 1995

GOTRAND J P BLANCHIS TEINTUR depuis 1974
HOPITAL DE PELLEGRIN et TONDU depuis 1974
HOPITAL SAINT ANDRE depuis 1974
INSTITUT BERGONIE depuis 1974
JEAN'S SERVICE SARL depuis 1995
LABORATOIRE SARGET-MEDA depuis 1995
LA CORNUBIA depuis 1974
LE COMMISSAIRE GENERAL DIRECTEUR REG. DU COMMISSARIAT depuis 1974
LESIEUR depuis 1974
LYCEE D'ETAT MICHEL MONTAIGNE depuis 1974
MAGASINS GALERIES LAFAYETTE depuis 1994
MAHLER BESSE SA depuis 1974
MAISON DE RETRAITE TERRE NEGRE depuis 1974
MAISON SICHEL S.A. depuis 1974
M.A.J. depuis 1991
MARIE BRIZARD FRANCE depuis 1974
METRO LIBRE SERVICE DE GROS depuis 1974
ONET PROPRETE depuis 1995
PAGES JAUNES depuis 1995
POLYCLINIQUE DE BORDEAUX TONDU depuis 1974
RFA AQUITAINE depuis 1974
SA DE PRESSE ET D EDITION DU SUD OUEST depuis 2009
SAFT depuis 1992
S.A. MARJOLAINE depuis 1974
SILVERWOOD depuis 1982
SNCF C 10 SNCF VOYAGEURS depuis 2020
SOCIETE DES COLORANTS DU SUD-OUEST depuis 1974
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS AU CAPITOLE depuis 1974
SOCIETE DU GAZ DE BORDEAUX depuis 1991
SOCIETE L. ET R. BRIAU depuis 1974
SOCIETE VEYNAT S.A. depuis 2011
SOC LAITIERE LACTEL BORDEAUX depuis 1991
SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS depuis 1974
SOC. NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE depuis 1974
SODIA SA depuis 1995
SOGARA FRANCE depuis 1996
SOGARA FRANCE depuis 1974
STOCKMER depuis 2021
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE D'ANIMATION 4 PAVILLONS depuis 1974
TETE NOIRE SA depuis 1974

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533063V006 BORDEAUX (LOUIS FARGUE 2)



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	96 000 m3/j	35 %			97 000 m3/j	
DBO5	13 800 Kg/j	48 %	148 mg/l	91 %	1 220 Kg/j	12,7 mg/l
DCO	35 000 Kg/j	42 %	380 mg/l	87 %	4 700 Kg/j	49 mg/l
MES	17 700 Kg/j		186 mg/l	93 %	1 160 Kg/j	12 mg/l
NGL	3 900 Kg/j		42 mg/l	10,2 %	3 500 Kg/j	37 mg/l
NTK	3 900 Kg/j		41 mg/l	21 %	3 040 Kg/j	32 mg/l
PT	410 Kg/j		4,4 mg/l	52 %	196 Kg/j	2,1 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	5/5


Pollution traitée

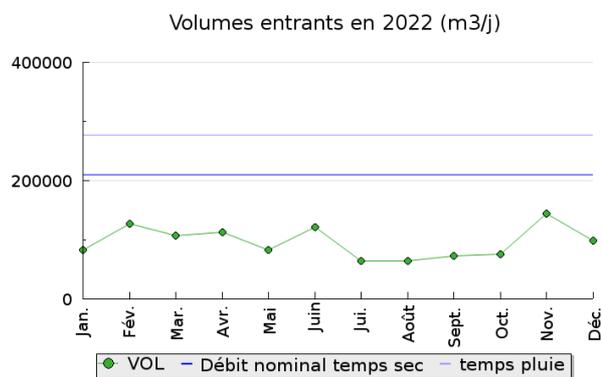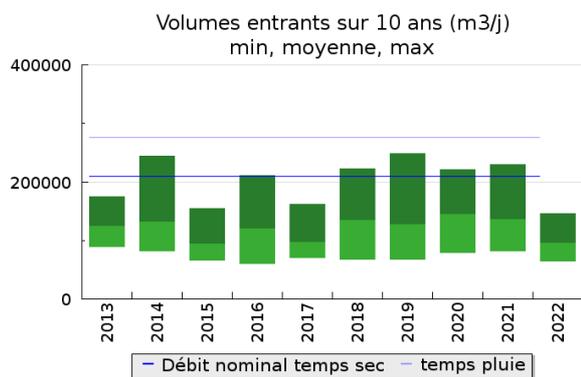


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max

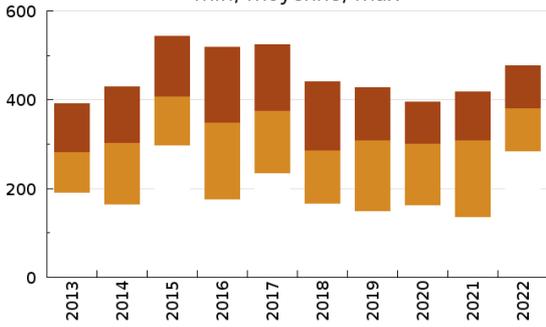


Concentration de l'effluent entrée en 2022
 (DCO en mg/l)

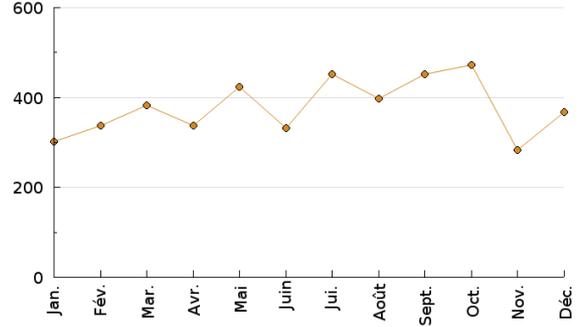

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

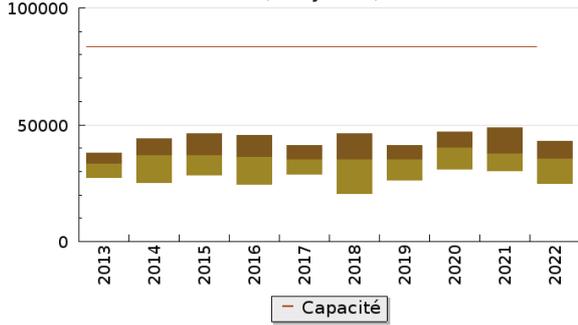


Pollution entrante en station en 2022
 (DCO en Kg/j)

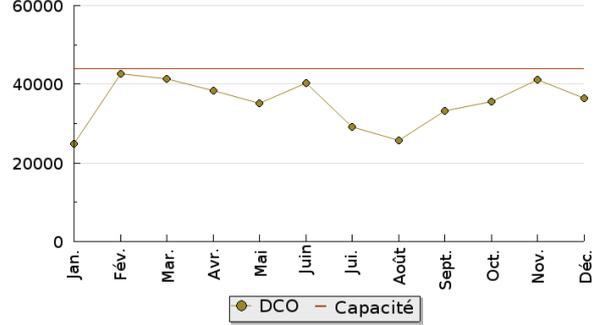


Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

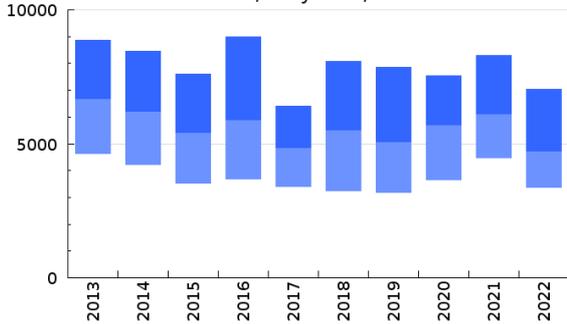


Pollution en sortie station en 2022
 (DCO en Kg/j)

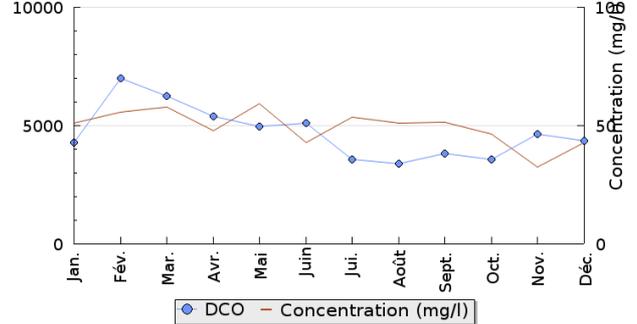

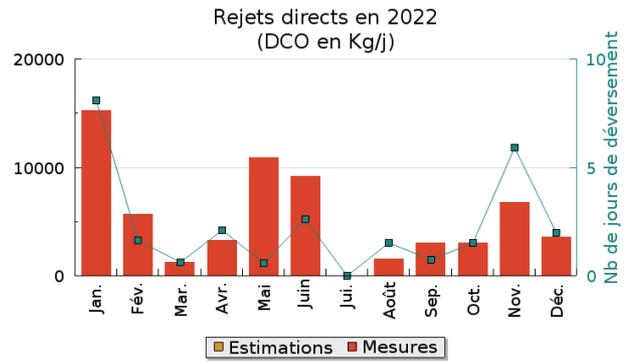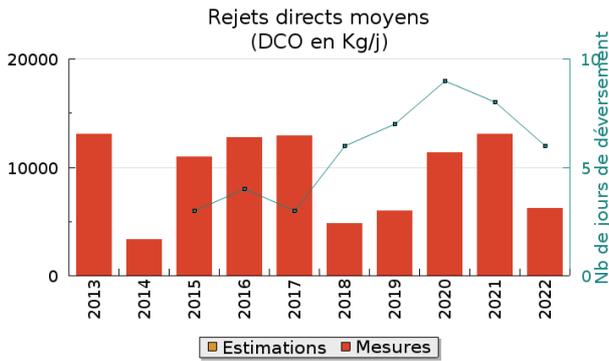

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

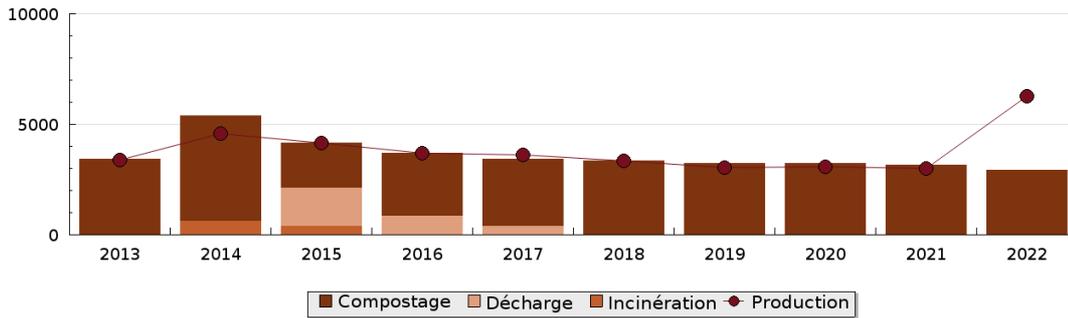

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533063V003>