
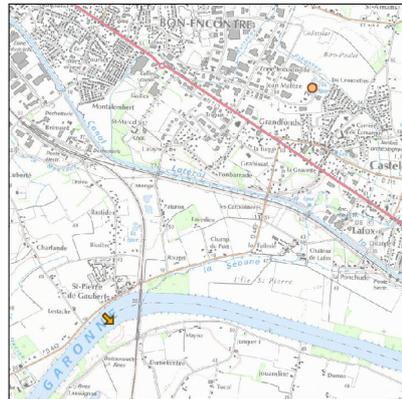


Système d'assainissement 2022

BOE (ZI JEAN MALEZE)

Réseau de type Séparatif

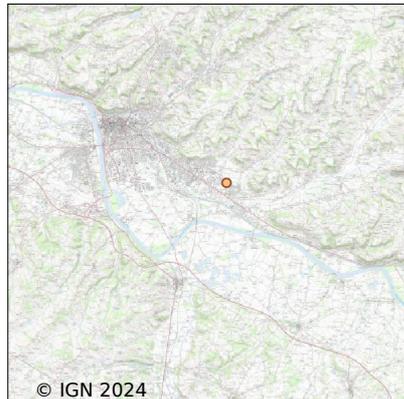

Station : BOE (ZI JEAN MALEZE)

Code Sandre	0547031V003
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	janvier 1985
Date de mise hors service	juin 2019
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Ngl)
Capacité	30 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1 800 Kg/j
Charge nominale DCO	3 600 Kg/j
Charge nominale MES	2 700 Kg/j
Débit nominal temps sec	2 275 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Stabilisation aérobie, Stockage boues liquides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	515 325, 6 344 981 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au reseau

Raccordements des etablissements industriels

BLANCHISSERIE GUYENNE ET GASCOGNE depuis 2005

DRINK SERVICE depuis 1964

SCE AUX INDUST DEPOLLUTION EFFLUENTS depuis 2015

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, donnees chiffrées

Cette station etant hors service depuis 2019, aucune donnee n'est disponible pour l'annee 2022

Les donnees historiques sont disponibles en telechargement depuis la thematique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de donnees du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).