
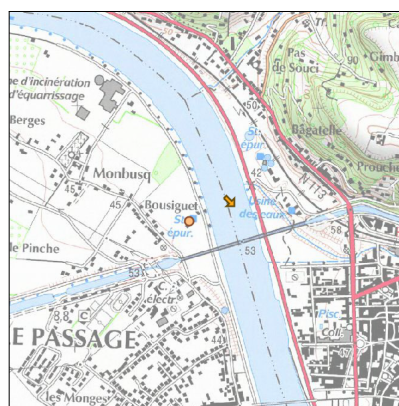


# Système d'assainissement 2022

## LE PASSAGE (COMMUNALE)

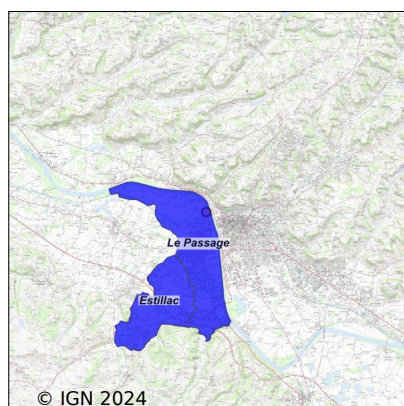

### Station : LE PASSAGE (COMMUNALE)

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code Sandre                                | 0547201V001                                                        |
| Nom du maître d'ouvrage                    | AGGLOMERATION D'AGEN                                               |
| Nom de l'exploitant                        | -                                                                  |
| Date de mise en service                    | janvier 1974                                                       |
| Date de mise hors service                  | septembre 2018                                                     |
| Niveau de traitement                       | Secondaire bio (Ntk)                                               |
| Capacité                                   | 30 000 équivalent-habitant                                         |
| Charge nominale DBO5                       | 1 800 Kg/j                                                         |
| Charge nominale DCO                        | 3 600 Kg/j                                                         |
| Charge nominale MES                        | 2 100 Kg/j                                                         |
| Débit nominal temps sec                    | 4 500 m3/j                                                         |
| Débit nominal temps pluie                  | -                                                                  |
| Filières EAU                               | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p   |
| Filières BOUE                              | File 1: Filtration à bande                                         |
| Filières ODEUR                             |                                                                    |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 508 478, 6 348 413 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur                           | Rivière - La Garonne                                               |

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Estillac depuis 1964

100% de Le Passage depuis 1964

## Raccordements des établissements industriels

NOUVELLE SOCIETE DE PANIFICATION AGENAIS depuis 2003

PANAVI depuis 2003

UPSA SAS SITE GASCOGNE depuis 2012

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2018

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547201V003      LE PASSAGE (COMMUNALE) 2







## Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 1 490 m3/j         | 54 %     |               |           | 1 810 m3/j         |               |
| DBO5      | 500 Kg/j           | 42 %     | 330 mg/l      | 99 %      | 4,2 Kg/j           | 2,4 mg/l      |
| DCO       | 1 440 Kg/j         | 53 %     | 970 mg/l      | 96 %      | 55 Kg/j            | 30,8 mg/l     |
| MES       | 510 Kg/j           |          | 350 mg/l      | 98 %      | 10 Kg/j            | 5,6 mg/l      |
| NGL       | 121 Kg/j           |          | 81 mg/l       | 92 %      | 10 Kg/j            | 5,5 mg/l      |
| NTK       | 121 Kg/j           |          | 81 mg/l       | 93 %      | 9 Kg/j             | 5 mg/l        |
| PT        | 11,5 Kg/j          |          | 7,8 mg/l      | 83 %      | 1,9 Kg/j           | 1,1 mg/l      |

## Indice de confiance

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4/5  | 4/5  | 3/5  | 4/5  | 4/5  | 4/5  | 3/5  | 4/5  | 4/5  | 4/5  |


## Pollution traitée

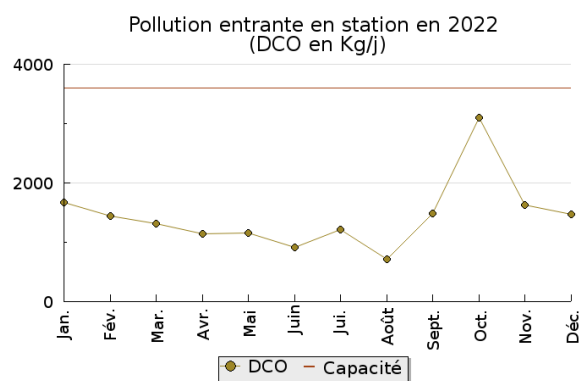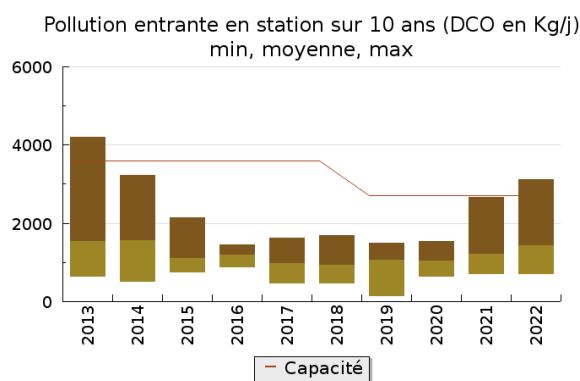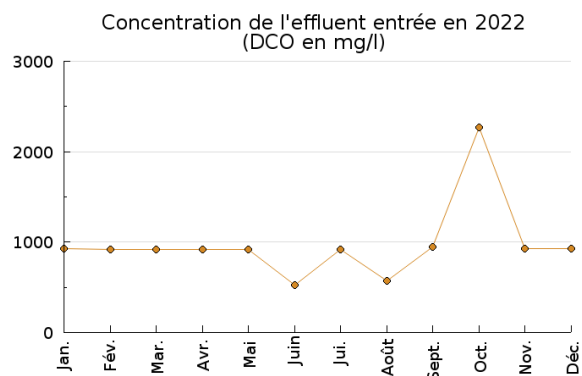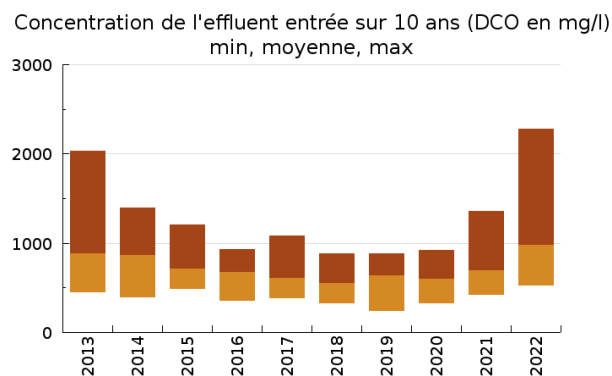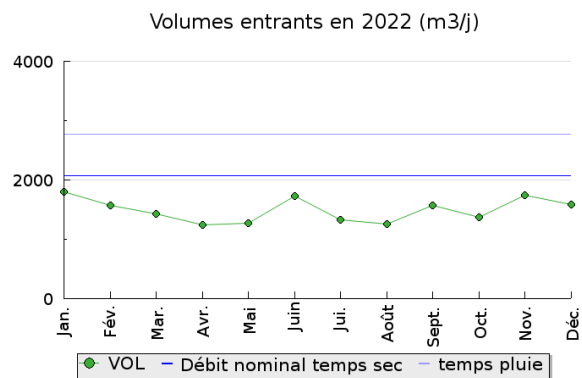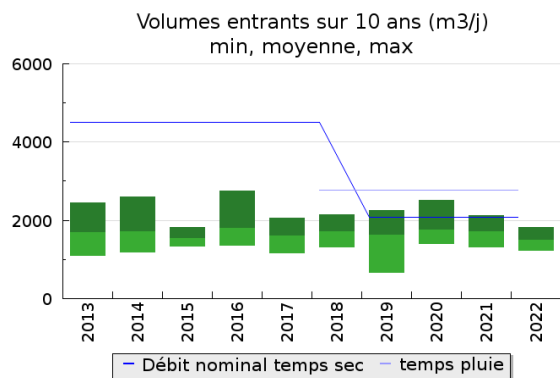


## Pollution éliminée

## Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
min, moyenne, max

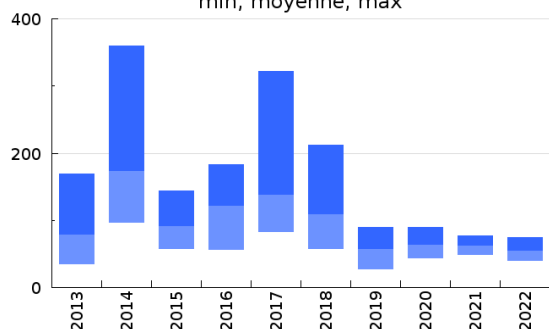


Pollution en sortie station en 2022  
(DCO en Kg/j)

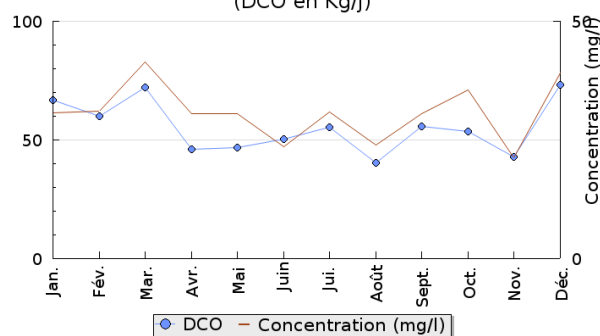

Rejets directs moyens  
(DCO en Kg/j)

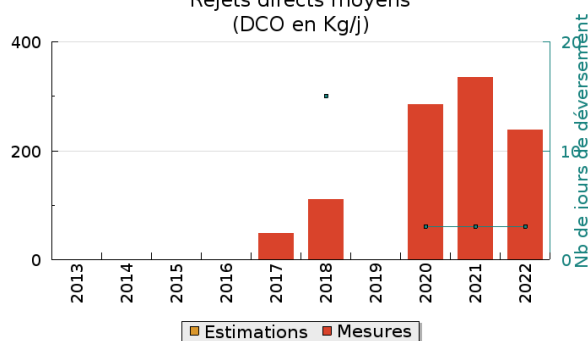


Rejets directs en 2022  
(DCO en Kg/j)

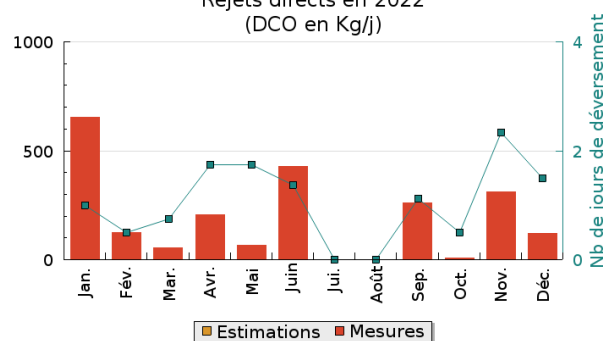

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

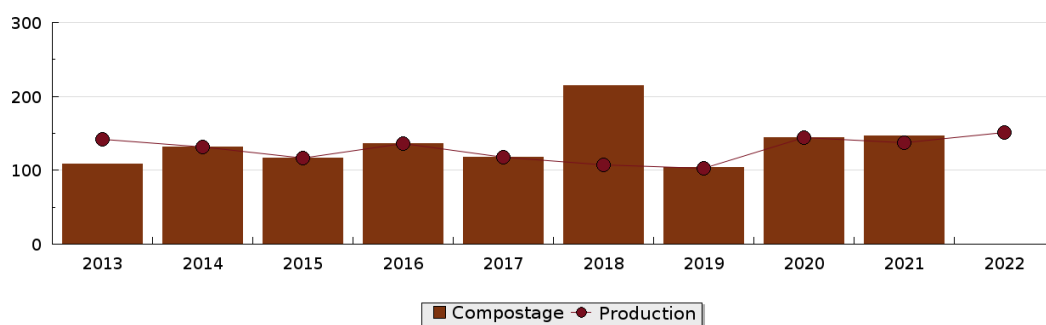

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ... à la collecte des effluents              | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance                      | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages             | Non |
| ...à la production des boues                 | Non |
| ...à la vétusté                              | Non |
| ...à la destination des sous-produits        | Non |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547201V001>