
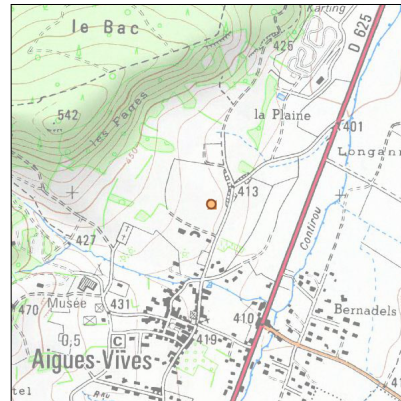


Système d'assainissement 2024

AIGUES VIVES (COMMUNALE)

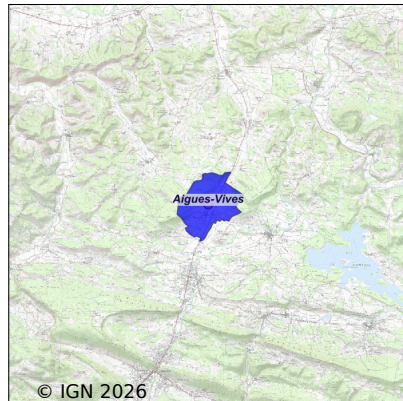

Station : AIGUES VIVES (COMMUNALE)

Code Sandre	0509002V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'AIGUES VIVES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1996
Date de mise hors service	juin 2000
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	10 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	608 351, 6 211 900 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2000

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0509002V002 AIGUES VIVES

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	152 m3/j	136 %			152 m3/j	
DBO5	9,9 Kg/j	22 %	65 mg/l	74 %	2,6 Kg/j	17 mg/l
DCO	26,8 Kg/j	30 %	176 mg/l	47 %	14,2 Kg/j	93 mg/l
MES	18,3 Kg/j		120 mg/l	64 %	6,6 Kg/j	43 mg/l
NGL	3,9 Kg/j		25,5 mg/l	-1,6 %	4 Kg/j	25,9 mg/l
NTK	3,6 Kg/j		23,3 mg/l	12,4 %	3,1 Kg/j	20,4 mg/l
PT	0,4 Kg/j		2,5 mg/l	-2,8 %	0,4 Kg/j	2,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509002V001>