
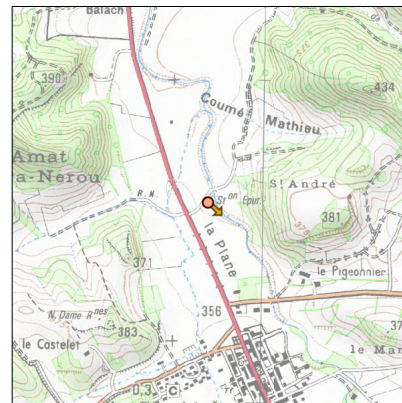


Système d'assainissement 2024

LA BASTIDE DE BOUSIGNAC

Réseau de type Mixte

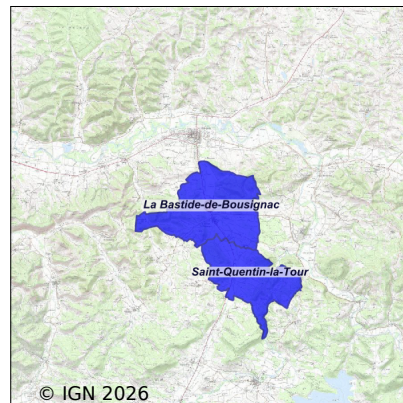

Station : LA BASTIDE DE BOUSIGNAC

Code Sandre	0509039V001
Nom du maître d'ouvrage	SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
Nom de l'exploitant	SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE
Date de mise en service	juillet 1977
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	609 017, 6 218 464 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Countirou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Bastide-de-Bousignac depuis 1964

100% de Saint-Quentin-la-Tour depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	100 m3/j	111 %			98 m3/j	
DBO5	16 Kg/j	45 %	160 mg/l	95 %	0,8 Kg/j	8 mg/l
DCO	45 Kg/j	62 %	450 mg/l	90 %	4,6 Kg/j	47 mg/l
MES	23,1 Kg/j		230 mg/l	89 %	2,5 Kg/j	25 mg/l
NGL	6,2 Kg/j		61 mg/l	78 %	1,4 Kg/j	13,9 mg/l
NTK	6,1 Kg/j		61 mg/l	93 %	0,4 Kg/j	4,1 mg/l
PT	0,6 Kg/j		6,3 mg/l	11 %	0,6 Kg/j	5,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509039V001>