
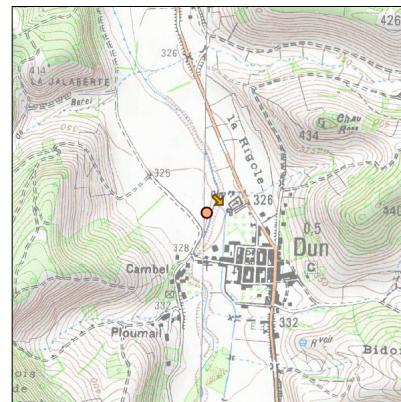


Système d'assainissement 2023

DUN (DUN)

Réseau de type Séparatif

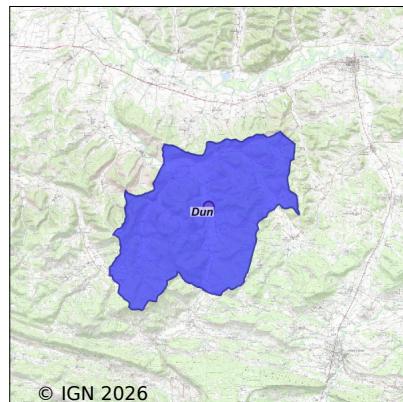

Station : DUN (DUN)

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0509107V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | SYND MIXTE DEP EAU ASSAINIS DE L'ARIEGE |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | janvier 1996 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 180 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 10,8 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 21,6 Kg/j |
| Charge nominale MES | 16,2 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 27 m ³ /j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Lagunage naturel |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 601 849, 6 215 199 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Le Douctouyre |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 13,4 m ³ /j | 50 % | | | 4,6 m ³ /j | |
| DBO5 | 4,6 Kg/j | 42 % | 340 mg/l | 89 % | 0,5 Kg/j | 110 mg/l |
| DCO | 10,7 Kg/j | 49 % | 800 mg/l | 89 % | 1,2 Kg/j | 257 mg/l |
| MES | 4,6 Kg/j | | 340 mg/l | 86 % | 0,6 Kg/j | 143 mg/l |
| NTK | 1,1 Kg/j | | 85 mg/l | 65 % | 0,4 Kg/j | 88 mg/l |
| PT | 0,2 Kg/j | | 11,9 mg/l | 37 % | 0,1 Kg/j | 22 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0509107V001>