
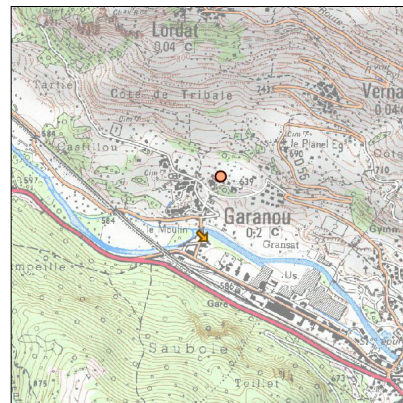


Système d'assainissement 2022

GARANOU (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif

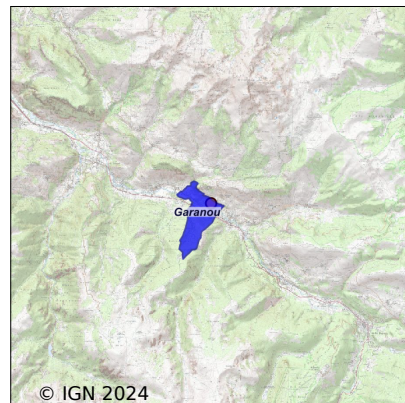

Station : GARANOU (COMMUNALE)

Code Sandre	0509131V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL EAU ASSAINISSEMENT DE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1996
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	10 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	597 770, 6 186 311 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Ariège

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire et séparatif.
Seul un lotissement de Garanou est raccordé.
Pas d'eaux claires parasites constatées.

Station d'épuration

Le site a été fauché.
Le décanteur digesteur présente une croûte de 25 cm, le voile de boues est à 2,30m.
La chasse ne fonctionne pas.
Dans le lit bactérien, la répartition est mauvaise et la zoogée est septique.
Le rejet est inaccessible.

Sous produits

Les évacuations ne sont pas connues.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,2 m3/j	41 %			6,2 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	27 %	300 mg/l	88 %	0,2 Kg/j	35 mg/l
DCO	4,4 Kg/j		700 mg/l	79 %	0,9 Kg/j	150 mg/l
MES	2,3 Kg/j		370 mg/l	74 %	0,6 Kg/j	95 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		73 mg/l	36 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		73 mg/l	36 %	0,3 Kg/j	47 mg/l
PT	0,1 Kg/j		12,9 mg/l	50 %	0 Kg/j	6,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0509131V001>