
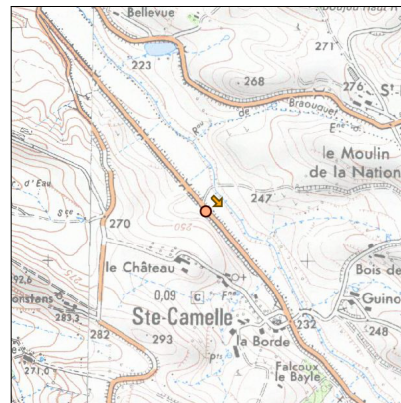


Système d'assainissement 2024

SAINTE CAMELLE (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif

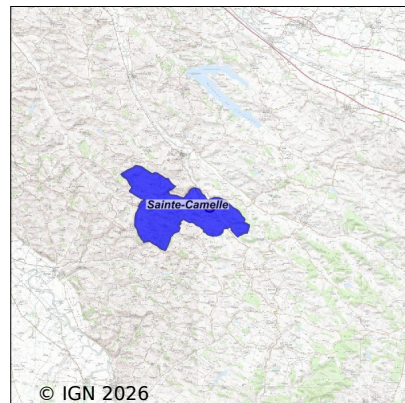

Station : SAINTE CAMELLE (COMMUNALE)

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0511334V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | CC CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS ASSAINISSEMENT |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | décembre 2012 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 75 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 4,5 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 9 Kg/j |
| Charge nominale MES | 6,8 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 11 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Prétraitements, Filtres plantés |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 602 696, 6 242 194 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Le Jammass |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 2,4 m3/j | 22 % | | | 2,4 m3/j | |
| DBO5 | 0,8 Kg/j | 18 % | 340 mg/l | 99 % | 0 Kg/j | 4,2 mg/l |
| DCO | 1,7 Kg/j | 19 % | 700 mg/l | 96 % | 0,1 Kg/j | 29,2 mg/l |
| MES | 0,4 Kg/j | | 171 mg/l | 98 % | 0 Kg/j | 4,2 mg/l |
| NGL | 0,3 Kg/j | | 134 mg/l | 84 % | 0,1 Kg/j | 20,8 mg/l |
| NTK | 0,3 Kg/j | | 133 mg/l | 94 % | 0 Kg/j | 8,3 mg/l |
| PT | 0 Kg/j | | 14,9 mg/l | 72 % | 0 Kg/j | 4,2 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0511334V001>