


Système d'assainissement 2023

CASSAGNES BEGONHES (BOURG)

Réseau de type Séparatif

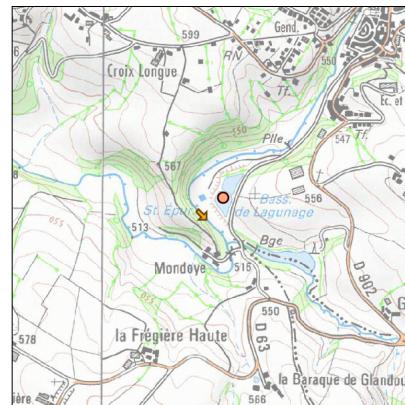

Station : CASSAGNES BEGONHES (BOURG)

Code Sandre	0512057V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CASSAGNES BEGONHES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	90 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	661 815, 6 340 520 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Céor

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cassagnes-Bégonhès depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	92 m3/j	61 %			124 m3/j	
DBO5	37 Kg/j	61 %	410 mg/l	98 %	0,9 Kg/j	7,5 mg/l
DCO	84 Kg/j	70 %	930 mg/l	90 %	8,5 Kg/j	69 mg/l
MES	47 Kg/j		520 mg/l	94 %	2,7 Kg/j	23 mg/l
NGL	7,1 Kg/j		79 mg/l	67 %	2,4 Kg/j	18,5 mg/l
NTK	7,1 Kg/j		78 mg/l	88 %	0,8 Kg/j	6,5 mg/l
PT	0,9 Kg/j		10,3 mg/l	33 %	0,6 Kg/j	5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512057V001>