
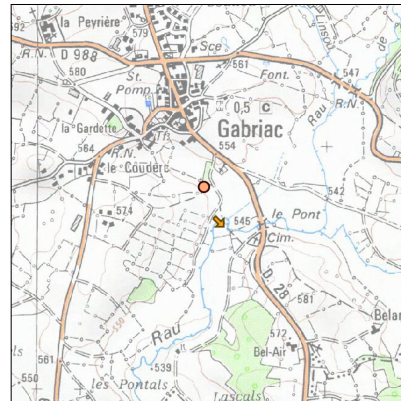


# Système d'assainissement 2023

## GABRIAC

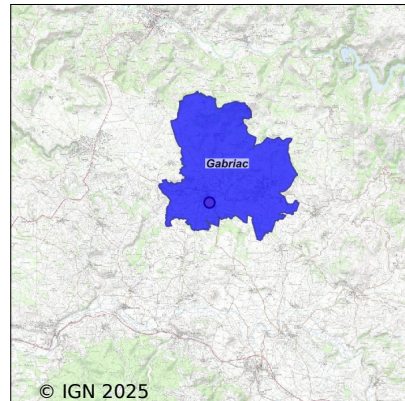

### Station : GABRIAC

<b>Code Sandre</b>	<b>0512106V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE
<b>Nom de l'exploitant</b>	COMMUNAUTE DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYERE
<b>Date de mise en service</b>	octobre 1994
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	250 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	15 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	30 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	17 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	38 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Lagunage naturel
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	683 699, 6 372 191 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Dourdou de Conques

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Gabriac depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	24,1 m3/j	63 %			24,1 m3/j	
DBO5	6 Kg/j	40 %	250 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	5 mg/l
DCO	15,4 Kg/j	51 %	640 mg/l	91 %	1,3 Kg/j	55 mg/l
MES	3,1 Kg/j		130 mg/l	92 %	0,2 Kg/j	10 mg/l
NGL	1,4 Kg/j		56 mg/l	55 %	0,6 Kg/j	25,3 mg/l
NTK	1,4 Kg/j		56 mg/l	86 %	0,2 Kg/j	7,9 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,5 mg/l	8,8 %	0,2 Kg/j	6,8 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512106V001>