
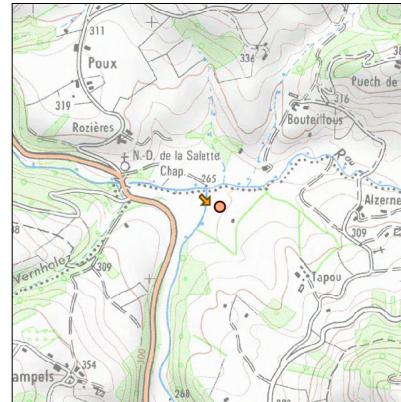


Système d'assainissement 2023

MARCILLAC VALLON (AGGLOMERATION)

Réseau de type Mixte

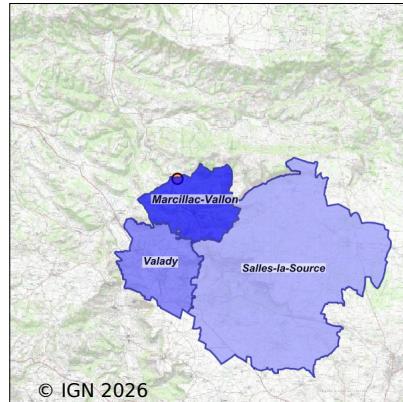

Station : MARCILLAC VALLON (AGGLOMERATION)

Code Sandre	0512138V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CONQUES MARCILLAC
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	mars 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	6 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	390 Kg/j
Charge nominale DCO	780 Kg/j
Charge nominale MES	585 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 142 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	1 142 m ³ /j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Centrifugation, Compostage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	656 520, 6 376 863 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Crêneau

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Marcillac-Vallon depuis 1964

20% de Salles-la-Source depuis 2000

42% de Valady depuis 2013

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0512138V001 MARCILLAC VALLON

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	600 m3/j	52 %			600 m3/j	
DBO5	141 Kg/j	36 %	259 mg/l	99 %	2 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	320 Kg/j	41 %	580 mg/l	97 %	8,9 Kg/j	15,3 mg/l
MES	146 Kg/j		266 mg/l	98 %	2,5 Kg/j	4,7 mg/l
NGL	32 Kg/j		60 mg/l	93 %	2,2 Kg/j	3,8 mg/l
NTK	32 Kg/j		60 mg/l	94 %	1,9 Kg/j	3,4 mg/l
PT	4 Kg/j		7,5 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	0,4 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





Pollution traitée

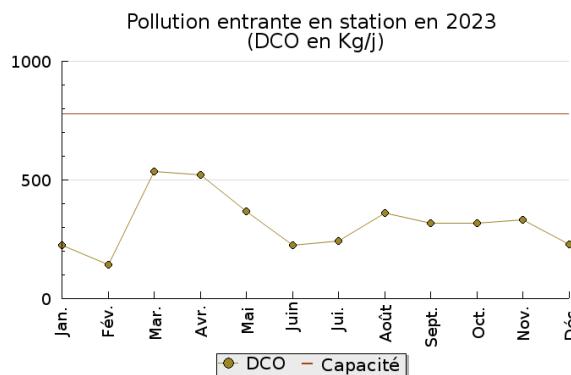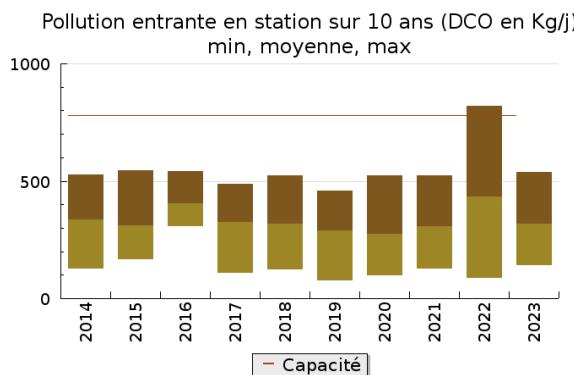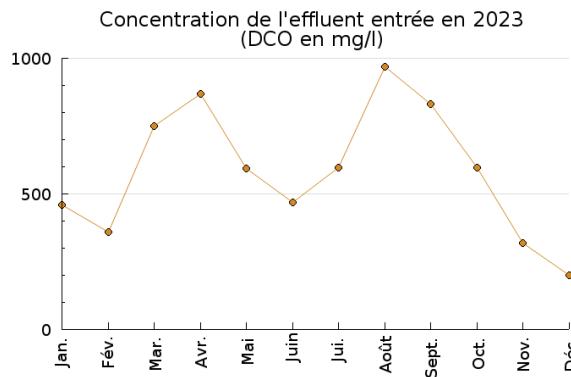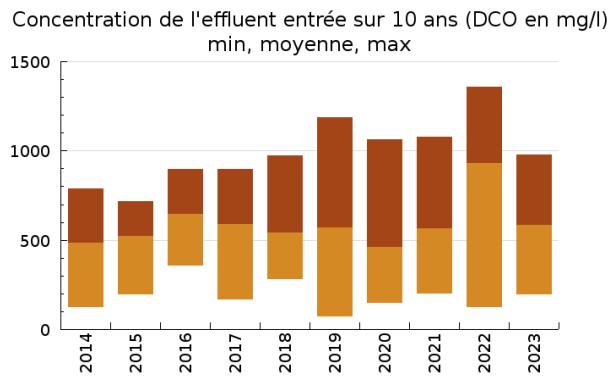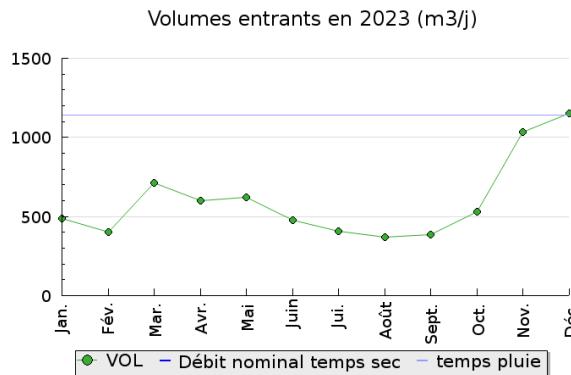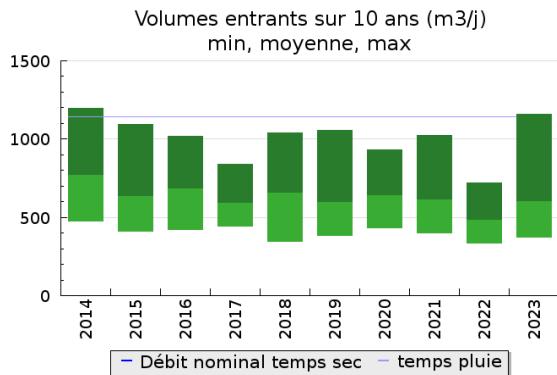

Pollution éliminée

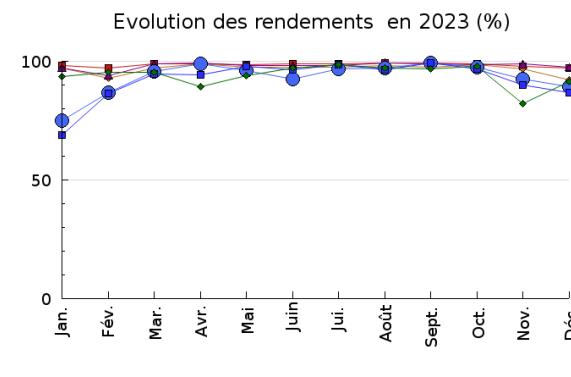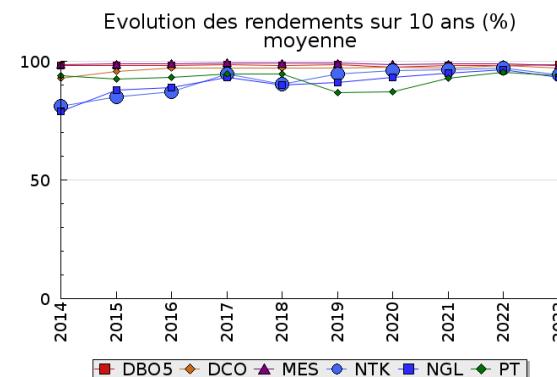


Pollution rejetée

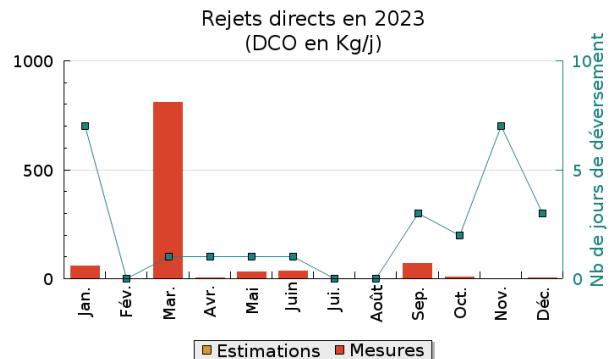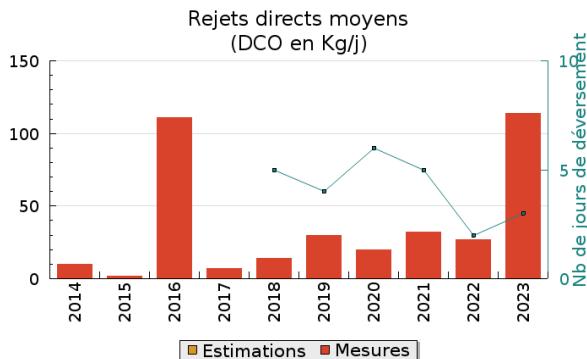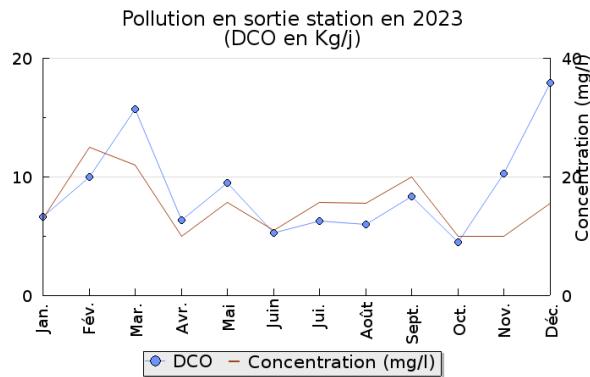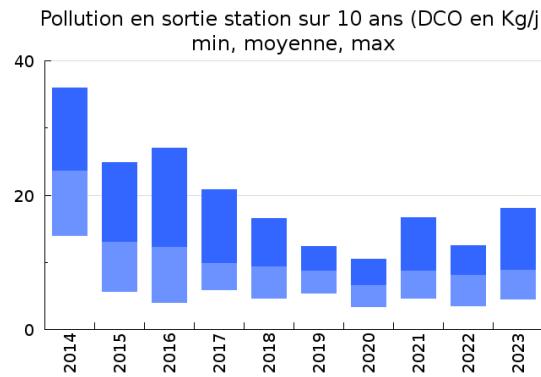

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

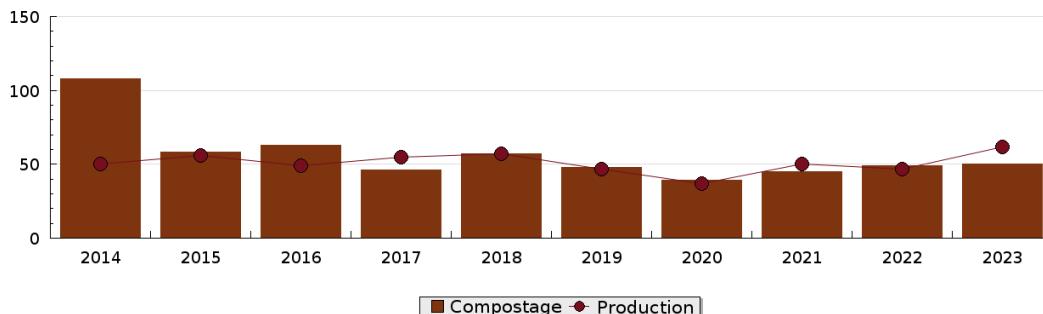

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
 - ... à l'atteinte des performances européennes
 - ... à l'autosurveillance
 - ... à l'exploitation des ouvrages
 - ... à la production des boues
 - ... à la vétusté
 - ... à la destination des sous-produits
- Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512138V002>