Système d'assainissement 2023
FONDAMENTE (Bourg)
Réseau de type Séparatif

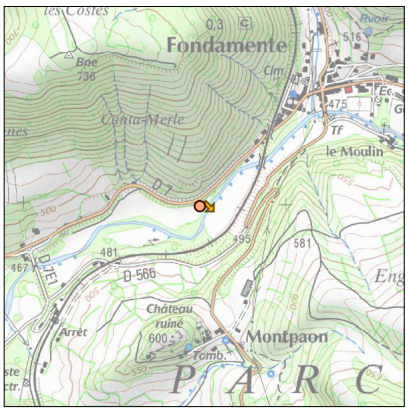

Station : FONDAMENTE (Bourg)

Code Sandre	**0512155V001**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE FONDAMENTE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2013
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	280 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	16,8 Kg/j
Charge nominale DCO	33,6 Kg/j
Charge nominale MES	25,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	42 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	709 358, 6 308 138 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Sorgue

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

60% de Fondamente depuis 2014

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	25,4 m3/j	61 %			25,4 m3/j	
DBO5	3 Kg/j	18 %	120 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	8,9 Kg/j	26 %	350 mg/l	91 %	0,8 Kg/j	29,9 mg/l
MES	4,3 Kg/j		170 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	4,3 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		61 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,1 mg/l	5,6 %	0,2 Kg/j	6,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512155V001