
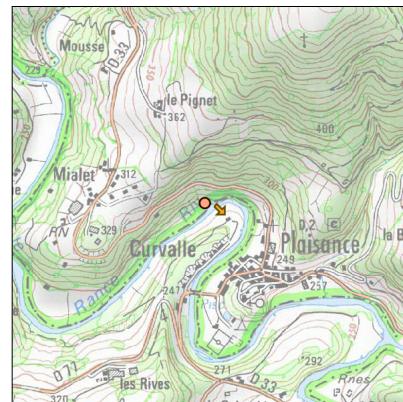


Système d'assainissement 2023

PLAISANCE (bourg)

Réseau de type Séparatif

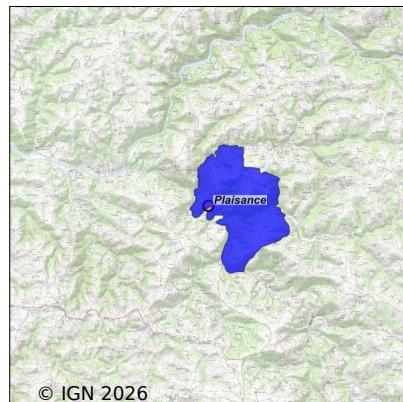

Station : PLAISANCE (bourg)

Code Sandre	0512183V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PLAISANCE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	22,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	39 m3/j
Débit nominal temps pluie	57 m3/j
Filières EAU	File 1: Disques biologiques
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	663 464, 6 314 607 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Rance

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Plaisance depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8,5 m3/j	15 %			8 m3/j	
DBO5	2,8 Kg/j	19 %	330 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	6,2 mg/l
DCO	7 Kg/j	23 %	820 mg/l	93 %	0,5 Kg/j	60 mg/l
MES	2,5 Kg/j		300 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	6,8 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		79 mg/l	49 %	0,3 Kg/j	43 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		79 mg/l	97 %	0 Kg/j	2,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,6 mg/l	11,1 %	0,1 Kg/j	10 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ... à l'atteinte des performances européennes Non
- ... à l'autosurveillance Non
- ... à l'exploitation des ouvrages Non
- ... à la production des boues Non
- ... à la vétusté Non
- ... à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512183V001>