


Système d'assainissement 2022

RIEUPEYROUX (Intermarché)

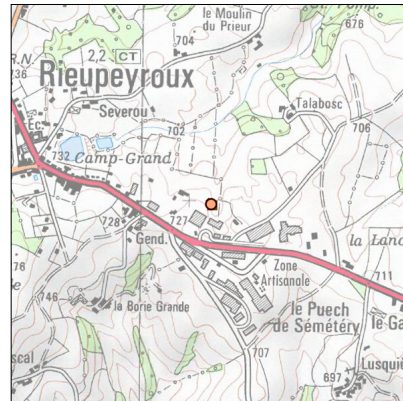

Station : RIEUPEYROUX (Intermarché)

Code Sandre	0512198V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE RIEUPEYROUX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	3,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	7,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	640 159, 6 356 707 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau séparatif : il collecte les eaux usées domestiques de : SDIS, Intermarché, RAGT, Contrôle voiture, Garage Ferral et Bonnefis.

Station d'épuration

Entretien insuffisant en régie : louvrage est complètement colmaté et nécessite une réhabilitation totale.

La station est en très mauvais état : les ouvrages sont saturés et colmatés.

Aucun prélèvement de rejet possible en 2022.

Sous produits

Les boues s'accablent dans la fosse toutes eaux : cette fosse a été partiellement vidangée en 2021.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0512198V001 RIEUPEYROUX

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	178 m3/j	94 %			179 m3/j	
DBO5	25,9 Kg/j	30 %	95 mg/l	84 %	4,2 Kg/j	13,1 mg/l
DCO	69 Kg/j	40 %	247 mg/l	72 %	19,2 Kg/j	59 mg/l
MES	30 Kg/j		108 mg/l	77 %	6,8 Kg/j	20,1 mg/l
NGL	6,8 Kg/j		60 mg/l	25 %	5,1 Kg/j	54 mg/l
NTK	6,5 Kg/j		34 mg/l	31,6 %	4,5 Kg/j	18,3 mg/l
PT	0,9 Kg/j		6,7 mg/l	-17,7 %	1,1 Kg/j	5,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0512198V003>