
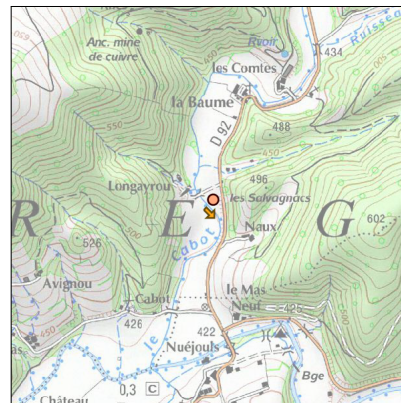


Système d'assainissement 2023

SYLVANES

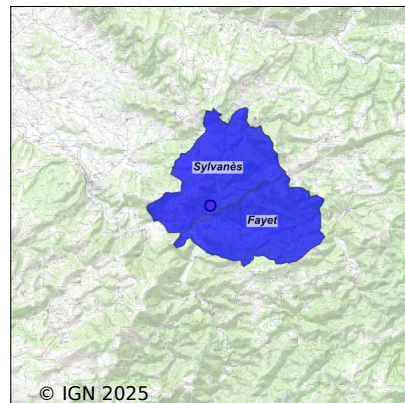

Station : SYLVANES

Code Sandre	0512274V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SYLVANES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité	510 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	31 Kg/j
Charge nominale DCO	62 Kg/j
Charge nominale MES	46 Kg/j
Débit nominal temps sec	76 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Disques biologiques, Traitement physico-chimique en aération
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	695 861, 6 301 352 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Cabot

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Fayet depuis 2012

100% de Sylvanès depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	22,7 m3/j	30 %			22,7 m3/j	
DBO5	5,2 Kg/j	17 %	230 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	8,8 mg/l
DCO	16,3 Kg/j	26 %	710 mg/l	96 %	0,7 Kg/j	29,9 mg/l
MES	8,2 Kg/j		360 mg/l	92 %	0,7 Kg/j	29 mg/l
NGL	2,3 Kg/j		101 mg/l	73 %	0,6 Kg/j	27,7 mg/l
NTK	2,3 Kg/j		101 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	5,3 mg/l
PT	0,3 Kg/j		15 mg/l	32 %	0,2 Kg/j	10,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512274V001>