
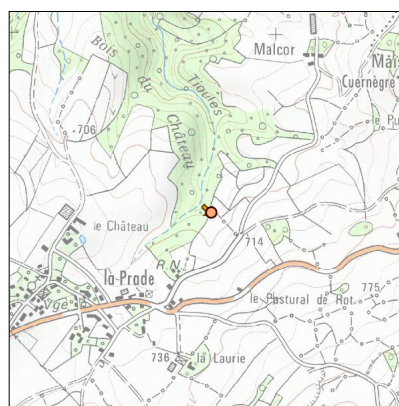


# Système d'assainissement 2023

## TAUSSAC (BOURG)

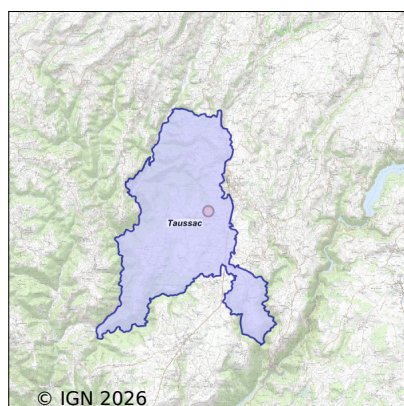

### Station : TAUSSAC (BOURG)

Code Sandre	0512277V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE TAUSSAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	avril 1993
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	672 315, 6 414 762 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau des Tioules

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

18% de Taussac depuis 1998

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15 m3/j	50 %			15 m3/j	
DBO5	5,3 Kg/j	44 %	350 mg/l	87 %	0,7 Kg/j	44 mg/l
DCO	12,2 Kg/j	51 %	820 mg/l	70 %	3,7 Kg/j	245 mg/l
MES	4,2 Kg/j		280 mg/l	57 %	1,8 Kg/j	120 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		99 mg/l	14,8 %	1,3 Kg/j	85 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		99 mg/l	82 %	0,3 Kg/j	18 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12 mg/l	22,2 %	0,1 Kg/j	9,3 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0512277V003>