


Système d'assainissement 2024

ANTIGNAC (HAMEAU SALSIGNAC)

Réseau de type Séparatif

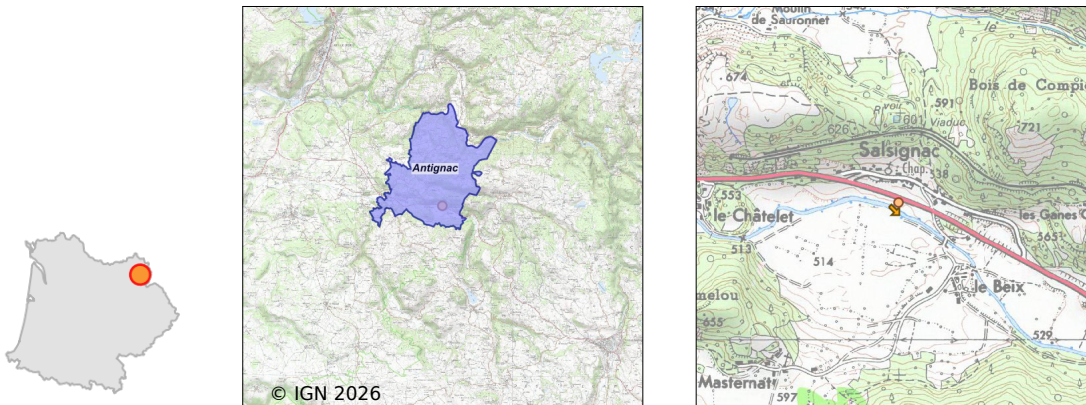

Station : ANTIGNAC (HAMEAU SALSIGNAC)

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0515008V002 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES SUMENE ARTENSE |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | janvier 1998 |
| Date de mise hors service | février 2025 |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 50 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 3 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 6 Kg/j |
| Charge nominale MES | 4 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 8 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Décantation physique, Zone intermédiaire avant rejet |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 666 019, 6 471 118 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - La Sumène |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2025

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 3,8 m3/j | 47 % | | | 3,8 m3/j | |
| DBO5 | 1,2 Kg/j | 39 % | 309 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 32 mg/l |
| DCO | 2,8 Kg/j | 47 % | 750 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 75 mg/l |
| MES | 1,2 Kg/j | | 312 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 32 mg/l |
| NGL | 0,3 Kg/j | | 80 mg/l | 0 % | 0,3 Kg/j | 80 mg/l |
| NTK | 0,3 Kg/j | | 80 mg/l | 63 % | 0,1 Kg/j | 29,3 mg/l |
| PT | 0 Kg/j | | 10,7 mg/l | 25 % | 0 Kg/j | 8 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515008V002>