


Système d'assainissement 2024

ARPAJON SUR CERE (PONT DE CABRIERES)

Réseau de type Séparatif

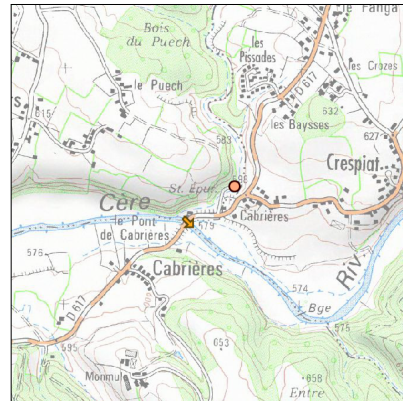

Station : ARPAJON SUR CERE (PONT DE CABRIERES)

Code Sandre	0515012V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1980
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	80 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Lagunage de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	653 327, 6 420 096 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Cère

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

50% de Arpajon-sur-Cère depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	147 m3/j	98 %			147 m3/j	
DBO5	34 Kg/j	56 %	228 mg/l	95 %	1,6 Kg/j	11 mg/l
DCO	64 Kg/j	54 %	440 mg/l	90 %	6,1 Kg/j	42 mg/l
MES	35 Kg/j		238 mg/l	97 %	1,2 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	8,3 Kg/j		57 mg/l	40 %	5 Kg/j	34 mg/l
NTK	8,2 Kg/j		56 mg/l	40 %	4,9 Kg/j	33 mg/l
PT	0,9 Kg/j		6,1 mg/l	43 %	0,5 Kg/j	3,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515012V002>