
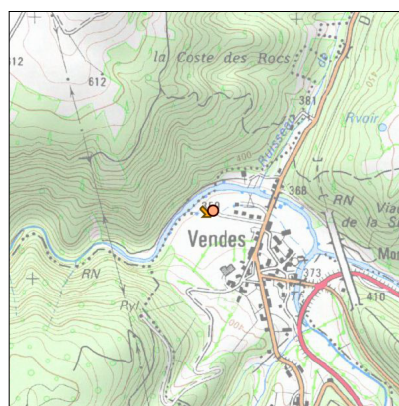


Système d'assainissement 2023

BASSIGNAC (VENDES N°2)

Réseau de type Séparatif

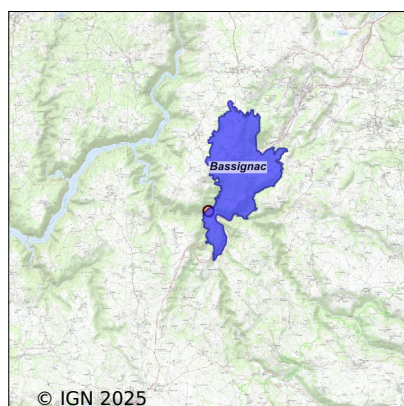

Station : BASSIGNAC (VENDES N°2)

Code Sandre	0515019V006
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BASSIGNAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2023
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	4 Kg/j
Débit nominal temps sec	14 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	651 686, 6 466 839 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Sumène

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515019V001 BASSIGNAC (VENDES)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	78 m3/j	141 %			78 m3/j	
DBO5	19,9 Kg/j	84 %	203 mg/l	95 %	0,9 Kg/j	9,6 mg/l
DCO	37 Kg/j	79 %	380 mg/l	90 %	3,6 Kg/j	37 mg/l
MES	15,4 Kg/j		158 mg/l	95 %	0,8 Kg/j	8,2 mg/l
NGL	3,6 Kg/j		54 mg/l	81 %	0,7 Kg/j	25,2 mg/l
NTK	3,5 Kg/j		40 mg/l	85 %	0,5 Kg/j	7,2 mg/l
PT	0,5 Kg/j		6,4 mg/l	88 %	0,1 Kg/j	1,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515019V006>