
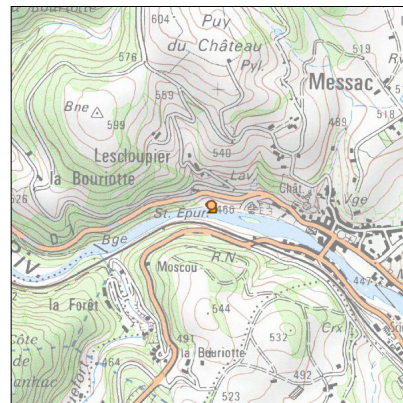


Système d'assainissement 2024

LAROQUEBROU

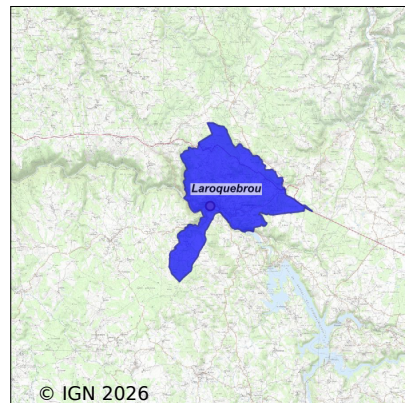

Station : LAROQUEBROU

Code Sandre	0515094V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LAROQUEBROU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1972
Date de mise hors service	décembre 2012
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	3 100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	186 Kg/j
Charge nominale DCO	372 Kg/j
Charge nominale MES	279 Kg/j
Débit nominal temps sec	283 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	635 680, 6 430 300 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Cère

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Laroquebrou depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

S.A.R.L. BRUNHES ALAIN depuis 2011

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2013

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515094V002 LAROQUEBROU (BOURG NOUVELLE)







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	570 m3/j	81 %			690 m3/j	
DBO5	72 Kg/j	49 %	134 mg/l	97 %	1,8 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	172 Kg/j	59 %	320 mg/l	94 %	10,8 Kg/j	15,6 mg/l
MES	57 Kg/j		111 mg/l	95 %	3,1 Kg/j	4,3 mg/l
NGL	11,1 Kg/j		19,9 mg/l	74 %	2,9 Kg/j	4,1 mg/l
NTK	10,8 Kg/j		19,3 mg/l	87 %	1,4 Kg/j	2 mg/l
PT	4,8 Kg/j		7,6 mg/l	79 %	1 Kg/j	1,5 mg/l



Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée

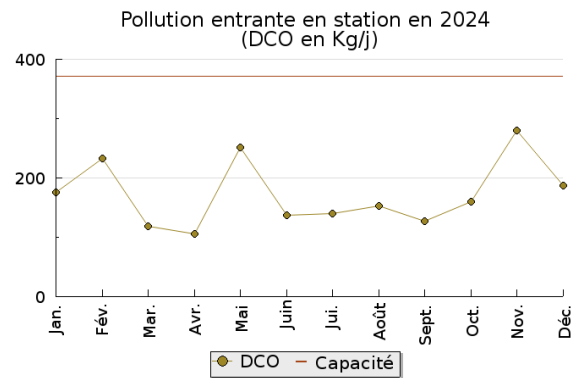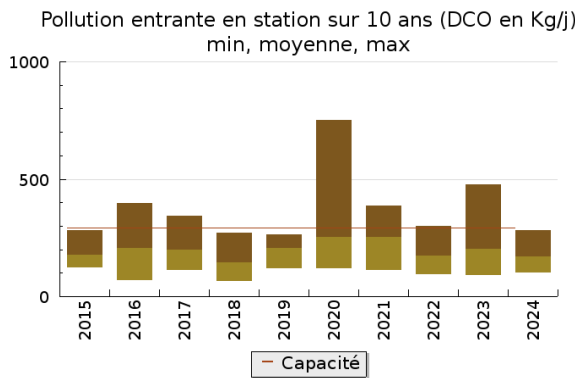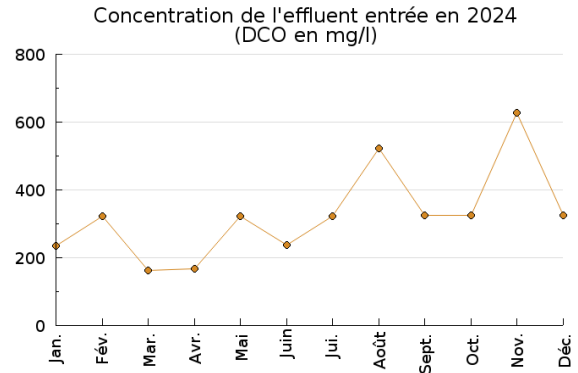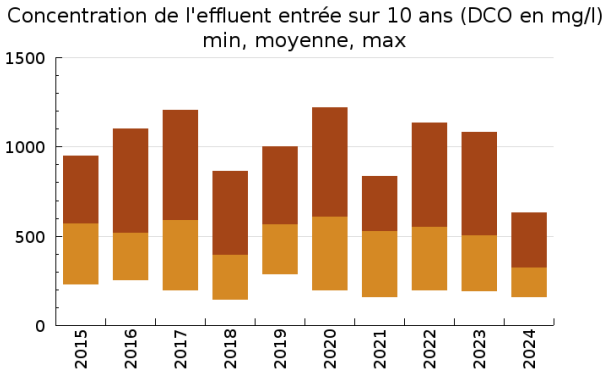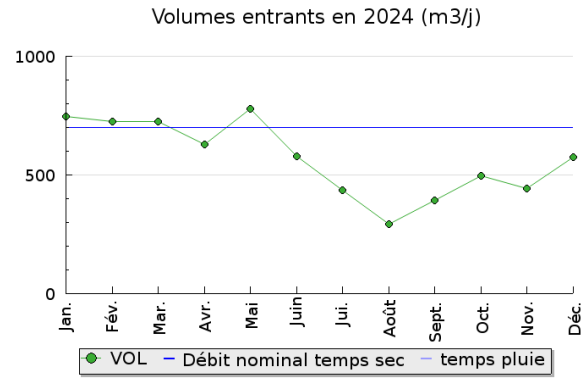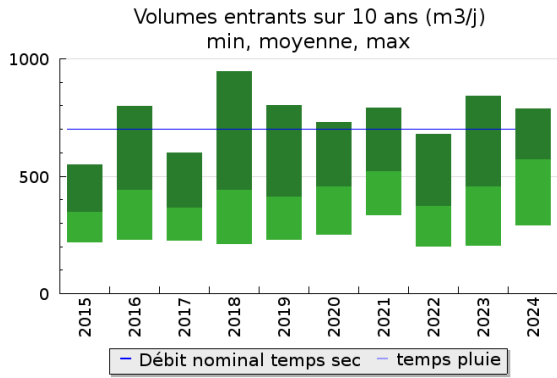


Pollution éliminée

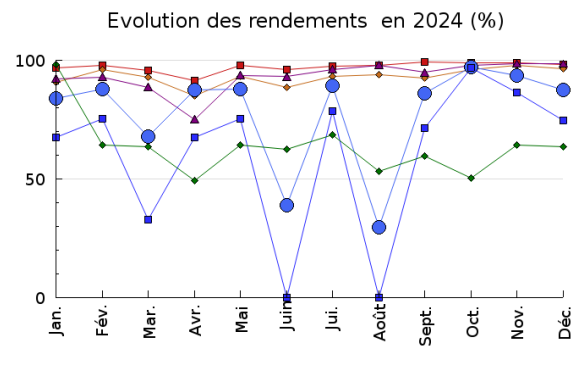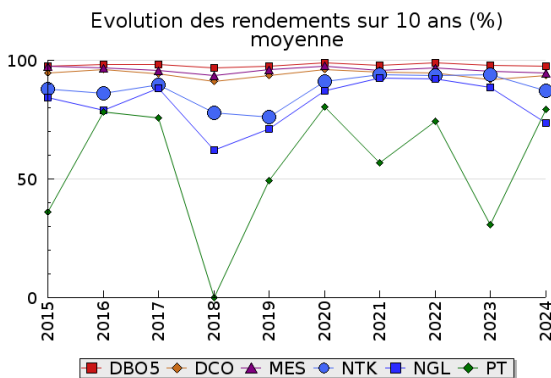


Pollution rejetée


Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max

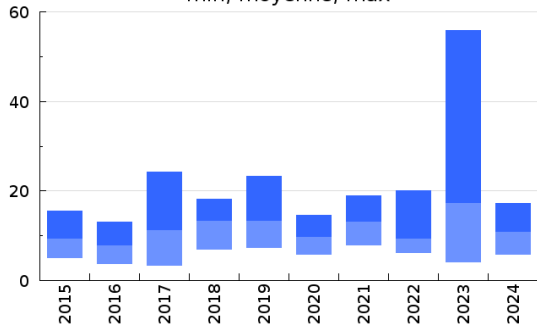


Pollution en sortie station en 2024 (DCO en Kg/j)

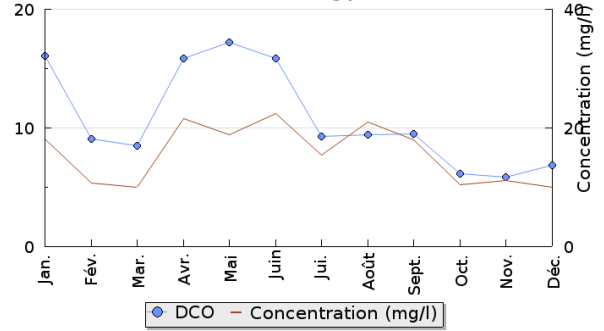

Rejets directs moyens (DCO en Kg/j)

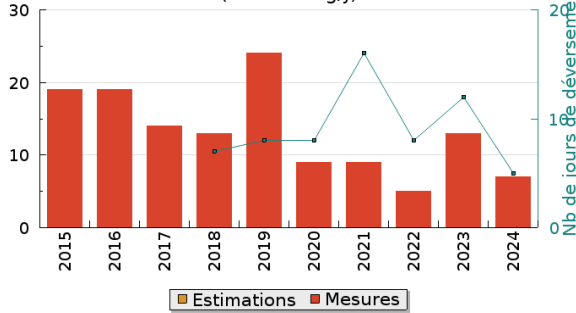


Rejets directs en 2024 (DCO en Kg/j)

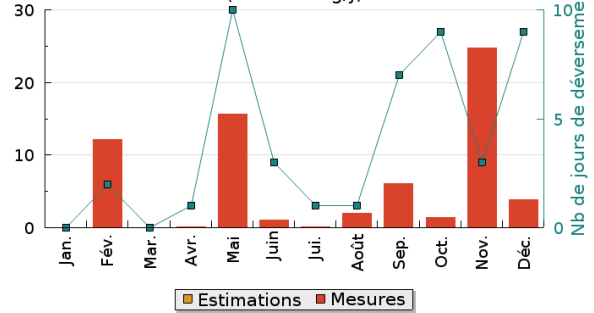

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

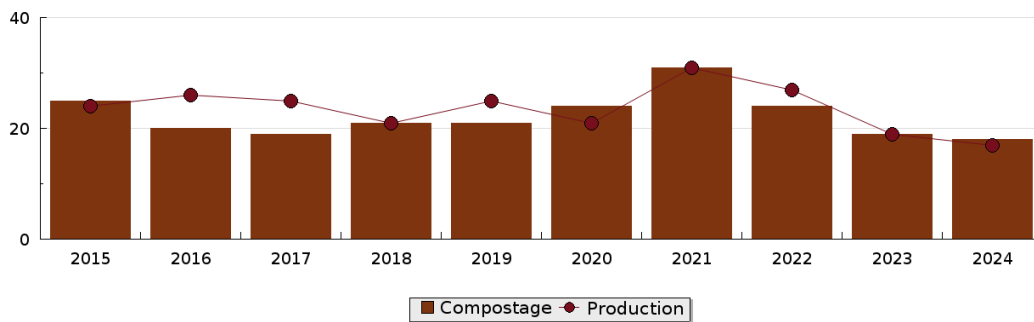

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515094V001>