


# Système d'assainissement 2022

## LEUCAMP

### Réseau de type Séparatif

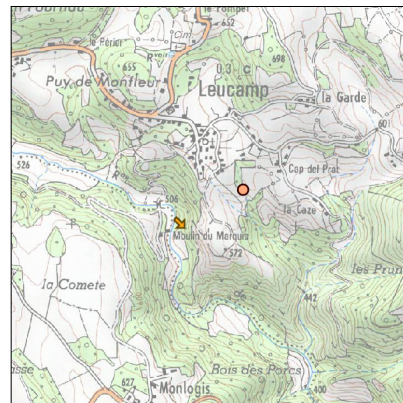

## Station : LEUCAMP

<b>Code Sandre</b>	<b>0515103V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE LEUCAMP
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 1994
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	150 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	9 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	18 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	14 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	22 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	663 266, 6 408 672 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Ruisseau de Langairoux

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	16 m3/j	73 %			16 m3/j	
DBO5	3 Kg/j	34 %	190 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	10 mg/l
DCO	8,1 Kg/j	45 %	510 mg/l	70 %	2,4 Kg/j	150 mg/l
MES	2,9 Kg/j		180 mg/l	44 %	1,6 Kg/j	100 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		97 mg/l	-0,6 %	1,6 Kg/j	97 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		97 mg/l	85 %	0,2 Kg/j	14,4 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,9 mg/l	10,5 %	0,2 Kg/j	10,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515103V001>