
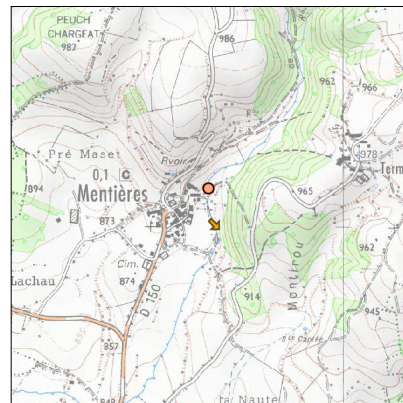


# Système d'assainissement 2022

## MENTIERES (BOURG N°2)

### Réseau de type Unitaire

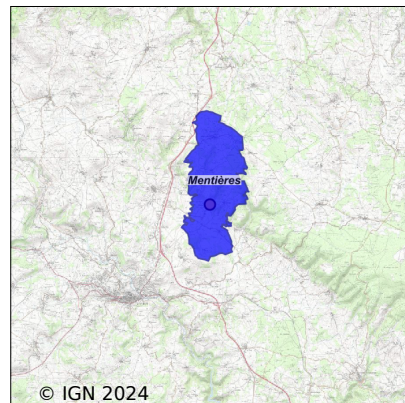

## Station : MENTIERES (BOURG N°2)

Code Sandre	0515125V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MENTIERES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2021
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	35 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	5 Kg/j
Charge nominale MES	2,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	4 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	710 984, 6 441 271 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Valiergues

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0515125V001      MENTIERES

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	26 m3/j	116 %			26 m3/j	
DBO5	0,2 Kg/j	3 %	18,8 mg/l	34 %	0,2 Kg/j	4,9 mg/l
DCO	1,2 Kg/j	7 %	60 mg/l	9,3 %	1,1 Kg/j	26,3 mg/l
MES	0,4 Kg/j		22,3 mg/l	41 %	0,2 Kg/j	6,6 mg/l
NGL	0,5 Kg/j		49 mg/l	32 %	0,4 Kg/j	46 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		19,4 mg/l	32 %	0,2 Kg/j	8,9 mg/l
PT	0 Kg/j		4,4 mg/l	11,1 %	0 Kg/j	2,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0515125V003>