


Système d'assainissement 2024

ST ETIENNE DE CHOMEIL (NEUVIALLE)

Réseau de type Séparatif

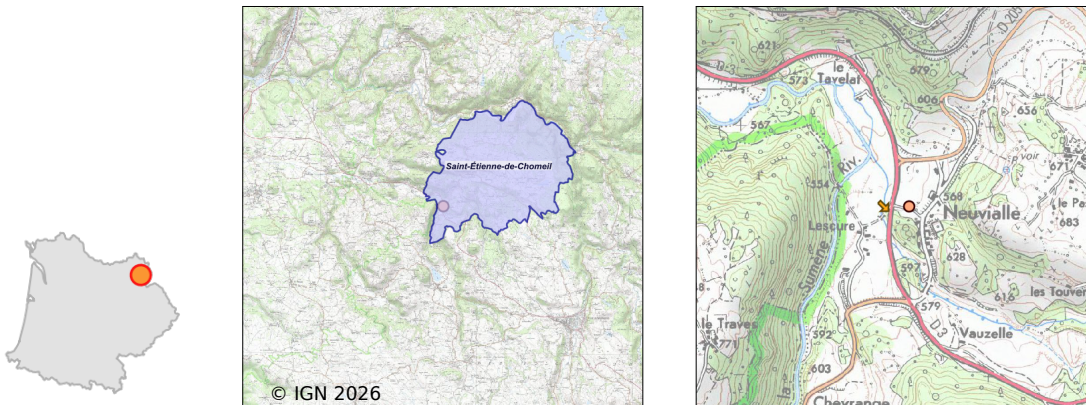

Station : ST ETIENNE DE CHOMEIL (NEUVIALLE)

Code Sandre	0515185V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CHOMEIL
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	25 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	1,4 Kg/j
Charge nominale DCO	3,4 Kg/j
Charge nominale MES	1,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	3 m3/j
Débit nominal temps pluie	3 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	667 688, 6 470 128 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau d'Embesse

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2 m3/j	65 %			2 m3/j	
DBO5	0,6 Kg/j	43 %	308 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30,8 mg/l
DCO	1,5 Kg/j	43 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	77 mg/l
MES	0,6 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30,8 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		82 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	82 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		82 mg/l	69 %	0,1 Kg/j	25,6 mg/l
PT	0 Kg/j		10,3 mg/l	50 %	0 Kg/j	5,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515185V003>