
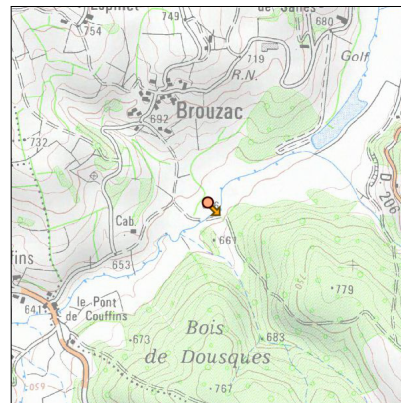


Système d'assainissement 2024

VEZAC (STATION DU BOURG)

Réseau de type Mixte

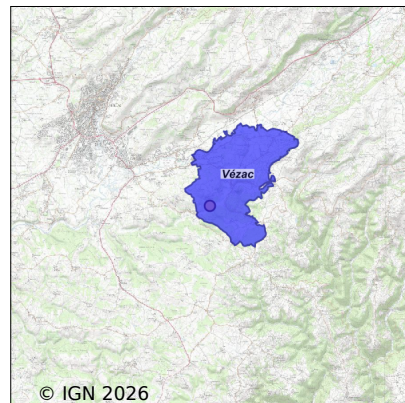

Station : VEZAC (STATION DU BOURG)

Code Sandre	0515255V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1990
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	661 056, 6 420 757 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Couffins

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

75% de Vézac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	540 m3/j	719 %			540 m3/j	
DBO5	66 Kg/j	218 %	133 mg/l	71 %	19,2 Kg/j	39 mg/l
DCO	142 Kg/j	237 %	288 mg/l	62 %	54 Kg/j	108 mg/l
MES	32 Kg/j		63 mg/l	61 %	12,5 Kg/j	24,5 mg/l
NGL	15,4 Kg/j		30,1 mg/l	30,6 %	10,7 Kg/j	20,9 mg/l
NTK	14,6 Kg/j		28,7 mg/l	35 %	9,4 Kg/j	18,8 mg/l
PT	1,8 Kg/j		3,5 mg/l	18,6 %	1,4 Kg/j	2,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0515255V003>