


# Système d'assainissement 2023

## ROUMAZIERES LOUBERT

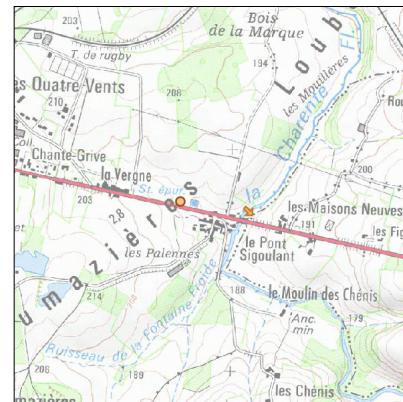

### Station : ROUMAZIERES LOUBERT

Code Sandre	<b>0516192V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE ROUMAZIERES LOUBERT
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	février 1970
Date de mise hors service	septembre 2008
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	150 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	175 Kg/j
Débit nominal temps sec	467 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	513 453, 6 534 500 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Charente

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

92% de Terres-de-Haute-Charente depuis 2019

### Raccordements des établissements industriels

MONIER depuis 1994

SITE DE ROUMAZIERES depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

### Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0516192V002 ROUMAZIERES LOUBERT (NOUVELLE COMMUNALE)







### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	610 m3/j	97 %			620 m3/j	
DBO5	51 Kg/j	21 %	132 mg/l	96 %	2 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	140 Kg/j	28 %	320 mg/l	93 %	9,9 Kg/j	17,9 mg/l
MES	67 Kg/j		164 mg/l	97 %	1,9 Kg/j	3,2 mg/l
NGL	29,4 Kg/j		51 mg/l	88 %	3,6 Kg/j	5,7 mg/l
NTK	29,2 Kg/j		51 mg/l	90 %	3 Kg/j	4,7 mg/l
PT	3,2 Kg/j		5,7 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	0,5 mg/l



### Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





## Pollution traitée

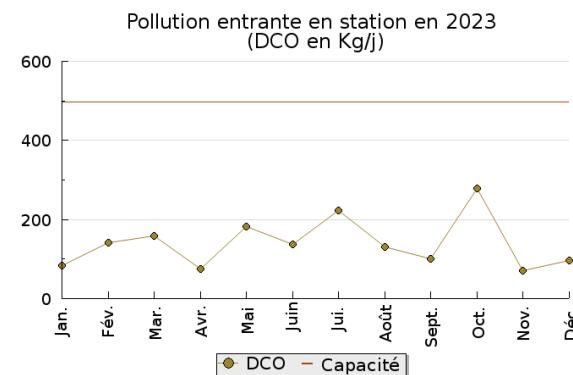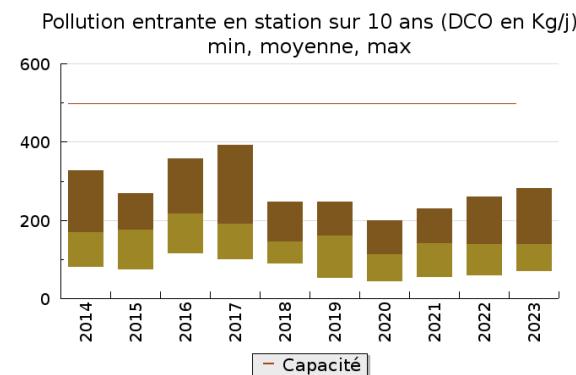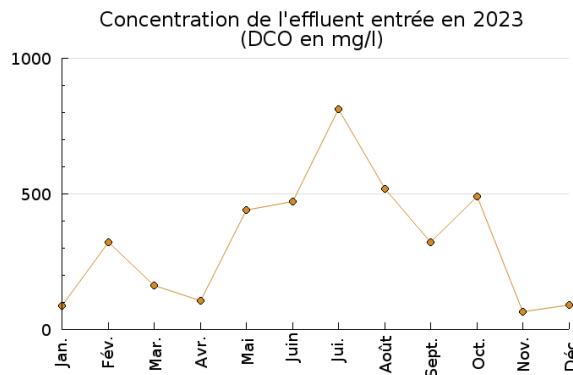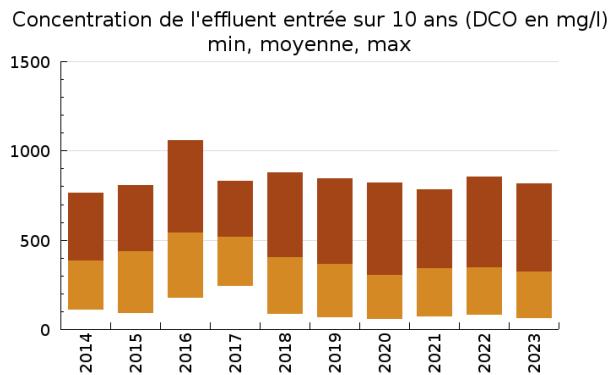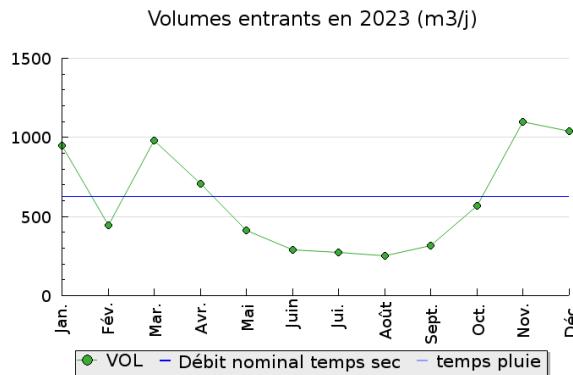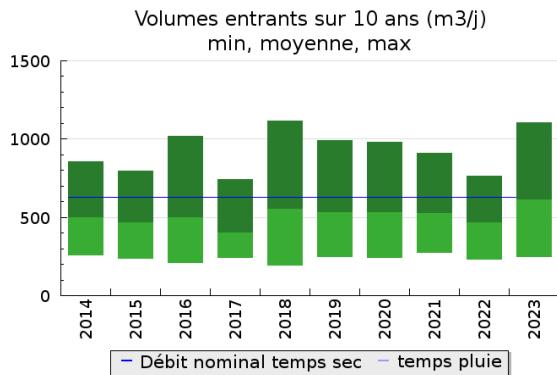

## Pollution éliminée

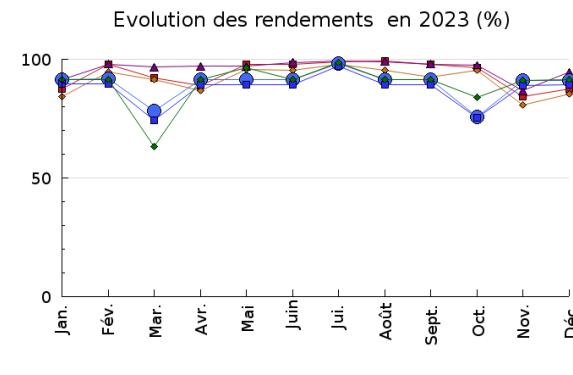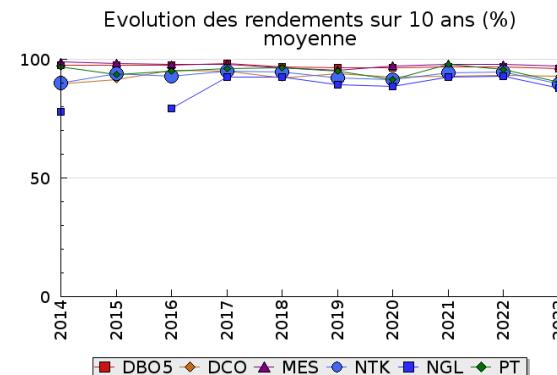

## Pollution rejetée

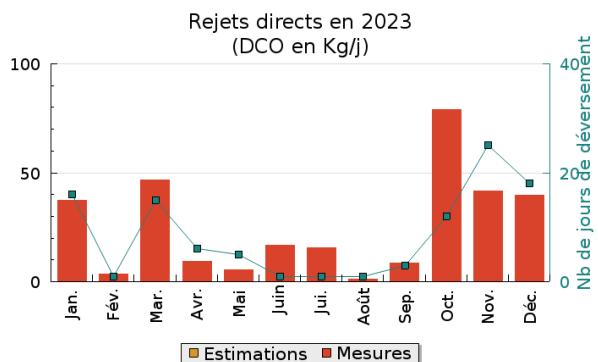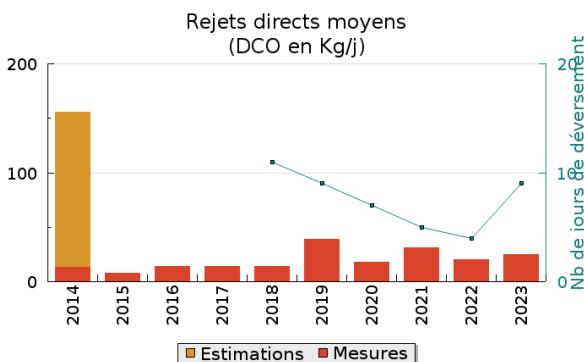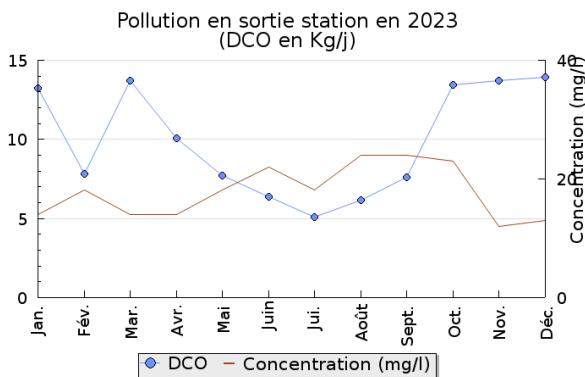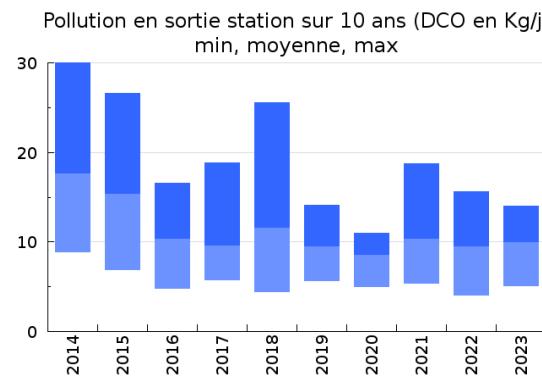

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
  - ... à l'atteinte des performances européennes
  - ... à l'autosurveillance
  - ... à l'exploitation des ouvrages
  - ... à la production des boues
  - ... à la vétusté
  - ... à la destination des sous-produits
- Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0516192V001>