


Système d'assainissement 2024

BOISREDON

Réseau de type Séparatif

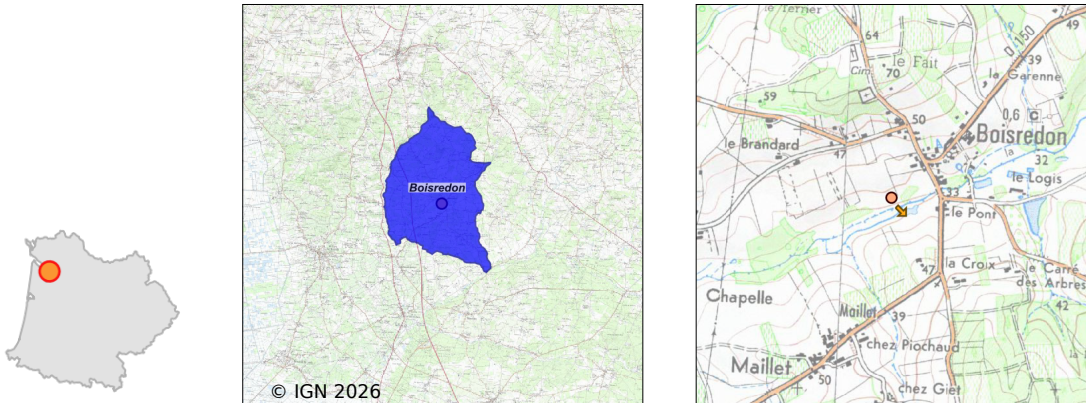

Station : BOISREDON

Code Sandre	0517052V002
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	23 Kg/j
Charge nominale DCO	32 Kg/j
Charge nominale MES	23 Kg/j
Débit nominal temps sec	25 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Disques biologiques
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	422 608, 6 474 401 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau de ferchaud

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,1 m3/j	36 %			9,1 m3/j	
DBO5	2,3 Kg/j	10 %	252 mg/l	89 %	0,3 Kg/j	28,5 mg/l
DCO	3,3 Kg/j	10 %	360 mg/l	66 %	1,1 Kg/j	122 mg/l
MES	1,1 Kg/j		117 mg/l	62 %	0,4 Kg/j	45 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		68 mg/l	13,4 %	0,5 Kg/j	59 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		64 mg/l	58 %	0,2 Kg/j	27,3 mg/l
PT	0,1 Kg/j		5,6 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	5,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517052V002>