
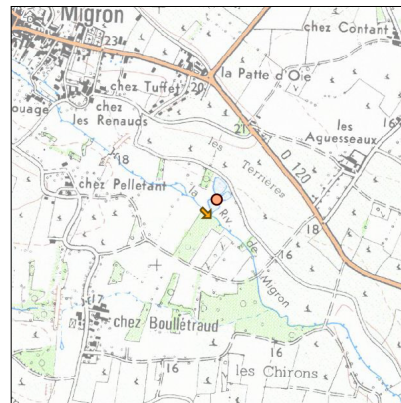


Système d'assainissement 2024

MIGRON

Réseau de type Séparatif

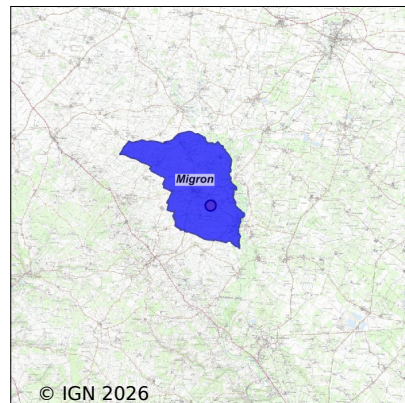

Station : MIGRON

Code Sandre	0517235V001
Nom du maître d'ouvrage	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
Nom de l'exploitant	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	48 Kg/j
Charge nominale DCO	96 Kg/j
Charge nominale MES	56 Kg/j
Débit nominal temps sec	120 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	436 926, 6 527 631 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Rivière de Migron

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Migron depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	77 m3/j	64 %			78 m3/j	
DBO5	9,5 Kg/j	20 %	124 mg/l	72 %	2,7 Kg/j	34 mg/l
DCO	29,3 Kg/j	30 %	380 mg/l	53 %	13,7 Kg/j	174 mg/l
MES	13,5 Kg/j		175 mg/l	35 %	8,8 Kg/j	113 mg/l
NGL	4,7 Kg/j		62 mg/l	63 %	1,7 Kg/j	22,4 mg/l
NTK	4,7 Kg/j		62 mg/l	69 %	1,5 Kg/j	19 mg/l
PT	0,4 Kg/j		5,5 mg/l	25 %	0,3 Kg/j	4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517235V001>