


# Système d'assainissement 2024

## MONTLIEU LA GARDE

### Réseau de type Séparatif

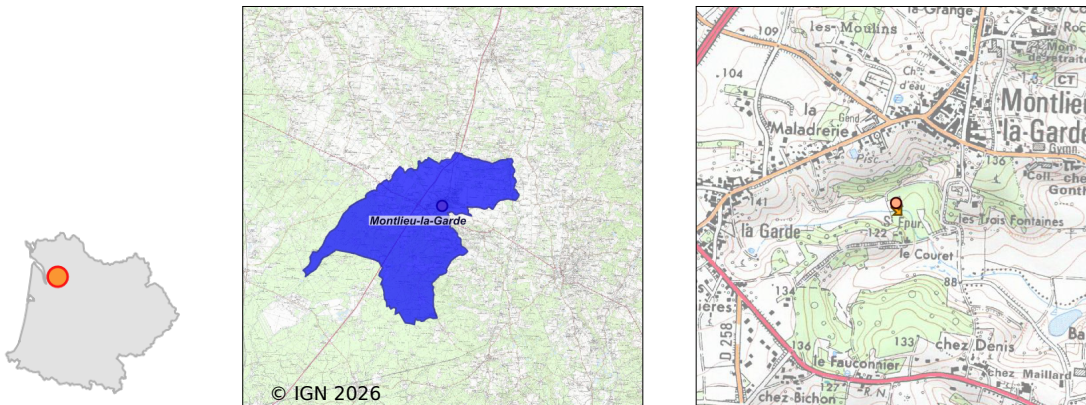

## Station : MONTLIEU LA GARDE

<b>Code Sandre</b>	<b>0517243V004</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
<b>Nom de l'exploitant</b>	REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1979
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	1 500 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	90 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	180 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	120 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	225 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Filtres à sables, Procédé de désinfection
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Filtres plantés de roseaux
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	444 481, 6 465 563 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Rambaud

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Montlieu-la-Garde depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	138 m3/j	62 %			4,4 m3/j	
DBO5	29,7 Kg/j	33 %	215 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
DCO	84 Kg/j	47 %	610 mg/l	100 %	0,2 Kg/j	34 mg/l
MES	55 Kg/j		400 mg/l	100 %	0 Kg/j	9,1 mg/l
NGL	11,7 Kg/j		84 mg/l	100 %	0 Kg/j	4,7 mg/l
NTK	11,6 Kg/j		84 mg/l	100 %	0 Kg/j	4,5 mg/l
PT	1,1 Kg/j		7,7 mg/l	98 %	0 Kg/j	4,5 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517243V004>