
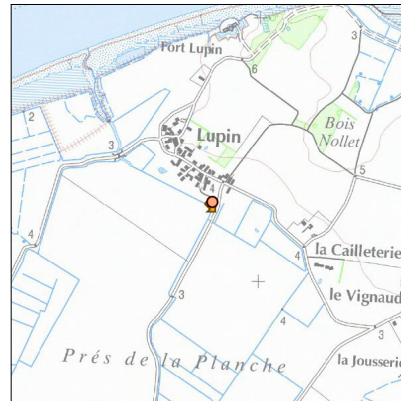


# Système d'assainissement 2024 ST NAZAIRE SUR CHARENTE (FONTAINES DE LUPIN)

## Réseau de type Séparatif

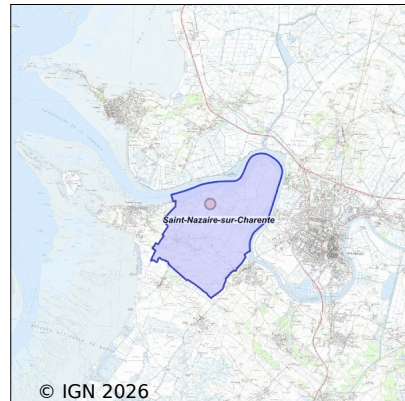

### Station : ST NAZAIRE SUR CHARENTE (FONTAINES DE

<b>Code Sandre</b>	<b>0517375V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2000
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	80 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	4,8 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	9,6 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	5,6 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	12 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	387 720, 6 547 068 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Charente

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4,8 m3/j	40 %			4,2 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	25 %	250 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
DCO	3,2 Kg/j	33 %	660 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	33 mg/l
MES	0,9 Kg/j		179 mg/l	97 %	0 Kg/j	7,1 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		121 mg/l	40 %	0,3 Kg/j	83 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		121 mg/l	97 %	0 Kg/j	3,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10,4 mg/l	1,7 %	0,1 Kg/j	11,7 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517375V001>