# Système d'assainissement 2023
# TRIZAY
# Réseau de type Mixte

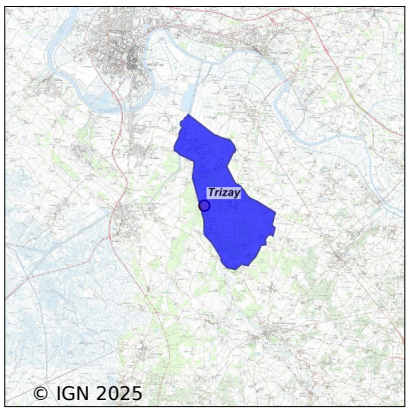


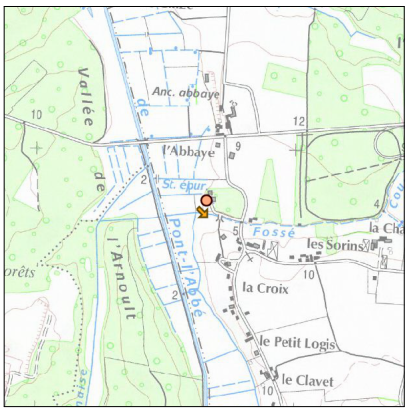


## Station : TRIZAY

| | |
|---|---|
| **Code Sandre** | **0517453V001** |
| **Nom du maître d'ouvrage** | EAU 17 SERVICE ASSAINISSEMENT GESTION PUBLIQUE |
| **Nom de l'exploitant** | SAUR |
| **Date de mise en service** | juin 1992 |
| **Date de mise hors service** | - |
| **Niveau de traitement** | Secondaire bio (Ntk) |
| **Capacité** | 800 équivalent-habitant |
| **Charge nominale DBO5** | 48 Kg/j |
| **Charge nominale DCO** | 96 Kg/j |
| **Charge nominale MES** | 56 Kg/j |
| **Débit nominal temps sec** | 120 m3/j |
| **Débit nominal temps pluie** | - |
| **Filières EAU** | File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| **Filières BOUE** | File 1: Table d'égouttage, Stockage boues pateuses/solides |
| **Filières ODEUR** | |
| **Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)** | 396 475, 6 538 503 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| **Milieu récepteur** | Rivière - Fossé Courant |

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

60% de Trizay depuis 2019

# Observations SDDE

## Système de collecte

Aucune observation

## Station d'épuration

Aucune observation

## Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

## Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 91 m3/j | 76 % | | | 96 m3/j | |
| DBO5 | 3,8 Kg/j | 8 % | 42 mg/l | 92 % | 0,3 Kg/j | 3 mg/l |
| DCO | 21,4 Kg/j | 22 % | 236 mg/l | 91 % | 2 Kg/j | 21 mg/l |
| MES | 7,2 Kg/j | | 79 mg/l | 89 % | 0,8 Kg/j | 8 mg/l |
| NGL | 2 Kg/j | | 22,4 mg/l | 5,8 % | 1,9 Kg/j | 20 mg/l |
| NTK | 1,8 Kg/j | | 20,1 mg/l | 91 % | 0,2 Kg/j | 1,8 mg/l |
| PT | 0,2 Kg/j | | 2,7 mg/l | -13,8 % | 0,3 Kg/j | 2,9 mg/l |

# Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

| | |
|---|---|
| ... à la collecte des effluents | Non |
| ...à l'atteinte des performances européennes | Non |
| ...à l'autosurveillance | Non |
| ...à l'exploitation des ouvrages | Non |
| ...à la production des boues | Non |
| ...à la vétusté | Non |
| ...à la destination des sous-produits | Non |

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0517453V001