
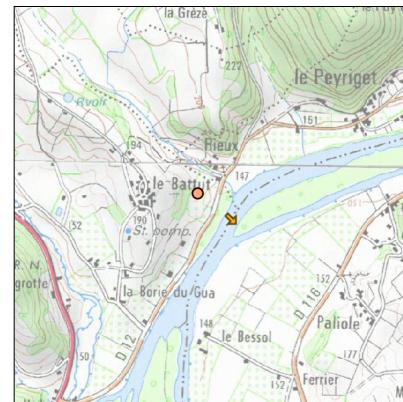


# Système d'assainissement 2023

## BEAULIEU (LE BATTUT-PEYRIGET)

### Réseau de type Séparatif

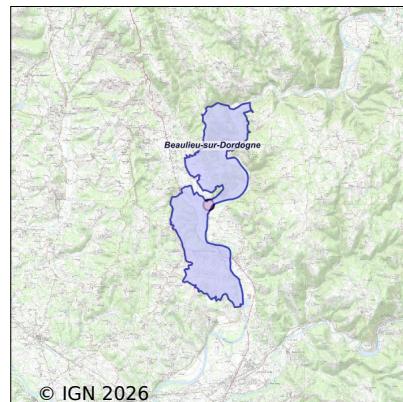

## Station : BEAULIEU (LE BATTUT-PEYRIGET)

Code Sandre	<b>0519019V004</b>
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE BELLOVIC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	180 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10,8 Kg/j
Charge nominale DCO	21,6 Kg/j
Charge nominale MES	10,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	27 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	607 845, 6 433 975 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dordogne

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,1 m3/j	4 %			1,1 m3/j	
DCO	0,8 Kg/j	4 %	730 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	48 mg/l
MES	0,3 Kg/j		282 mg/l	97 %	0 Kg/j	9,1 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		100 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	100 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		100 mg/l	91 %	0 Kg/j	9,1 mg/l
PT	0 Kg/j		16,7 mg/l	45 %	0 Kg/j	9,1 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519019V004>