


Système d'assainissement 2024

SEGONZAC

Réseau de type Unitaire

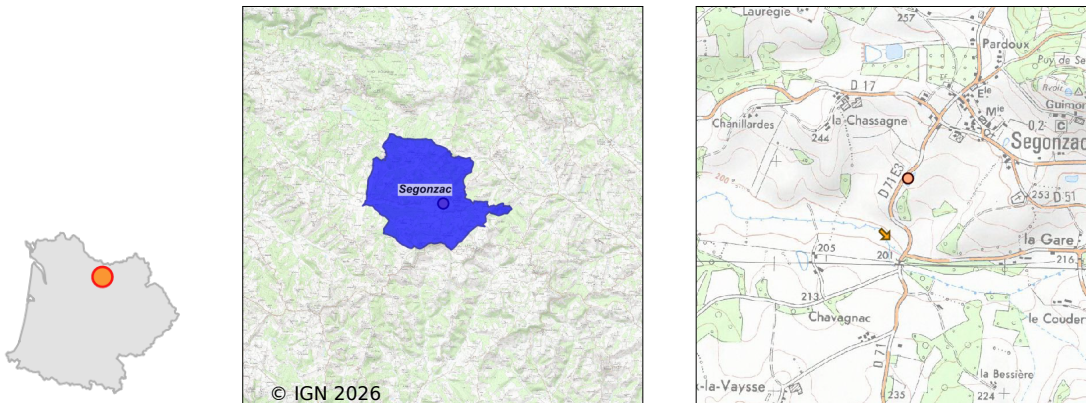

Station : SEGONZAC

Code Sandre	0519253V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN DE BRIVE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1989
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	564 627, 6 465 261 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dalon

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau ne semble pas collecter une quantité importante d'eaux parasites.

Station d'épuration

Fonctionnement général moyen.

La surface de la lagune primaire est recouverte par des lentilles d'eau.

Une campagne de piégeage des ragondins est en cours mais les pièges sont envahis par la végétation.

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,4 m3/j	23 %			2,9 m3/j	
DCO	1,7 Kg/j	14 %	490 mg/l	84 %	0,3 Kg/j	93 mg/l
MES	0,6 Kg/j		179 mg/l	89 %	0,1 Kg/j	24,1 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		53 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	20,7 mg/l
PT	0 Kg/j		5,9 mg/l	50 %	0 Kg/j	3,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519253V001>