


# Système d'assainissement 2022

## SOUDEILLES (BOURG)

### Réseau de type Séparatif

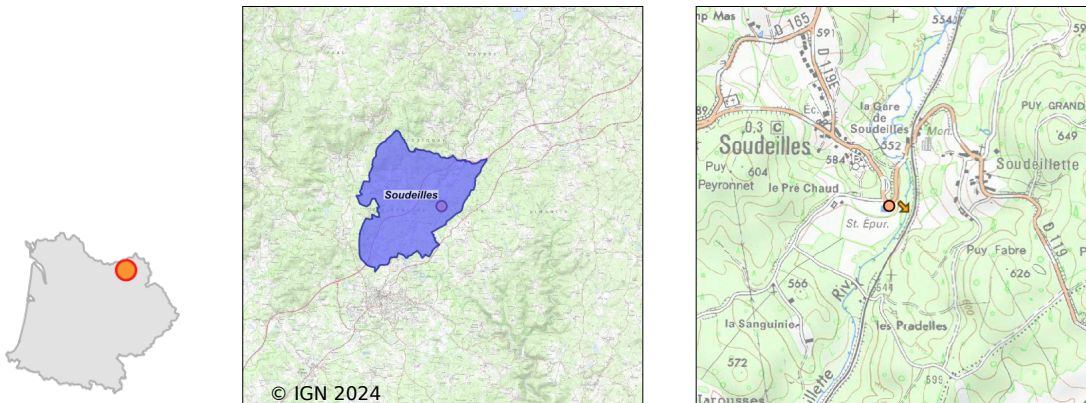

## Station : SOUDEILLES (BOURG)

Code Sandre	0519263V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SOUDEILLES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	628 145, 6 483 026 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Rivière la Soudeillette

## Observations SDDE

### Système de collecte

Le réseau ne semble pas être impacté par les eaux parasites.

### Station d'épuration

Fonctionnement général satisfaisant.  
Absence de dépôt dans le fossé où se situe l'exutoire.  
Fonctionnement satisfaisant des systèmes de bâchées.  
Développement satisfaisant des roseaux sur le premier étage.  
Les casiers du second étage sont propre (absence d'adventices).

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6,7 m3/j	45 %			6,7 m3/j	
DBO5	1,5 Kg/j	26 %	230 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	7,5 mg/l
DCO	3,5 Kg/j	29 %	520 mg/l	85 %	0,5 Kg/j	78 mg/l
MES	0,7 Kg/j		110 mg/l	92 %	0,1 Kg/j	9 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		71 mg/l	81 %	0,1 Kg/j	13,4 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,9 mg/l	-12,5 %	0,1 Kg/j	13,4 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0519263V001>