
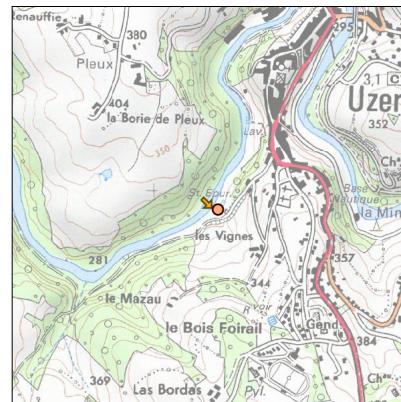


Système d'assainissement 2023

UZERCHE

Réseau de type Unitaire

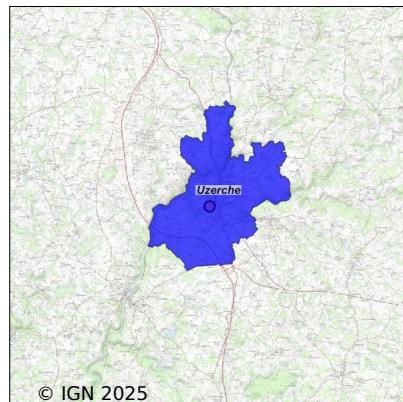

Station : UZERCHE

Code Sandre	0519276V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'UZERCHE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	août 1988
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	5 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	300 Kg/j
Charge nominale DCO	600 Kg/j
Charge nominale MES	350 Kg/j
Débit nominal temps sec	750 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	587 421, 6 481 041 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Vézère

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Uzerche depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

CENTRE DE DETENTION D'UZERCHE depuis 1995

SALAISSONS D'UZERCHE depuis 2003

SMURFIT KAPPA FRANCE depuis 2007

STE D'EXPLOITATION DES ETS LACROIX depuis 2003

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	960 m3/j	128 %			870 m3/j	
DBO5	79 Kg/j	26 %	103 mg/l	98 %	1,3 Kg/j	1,6 mg/l
DCO	296 Kg/j	49 %	370 mg/l	95 %	15,5 Kg/j	19,5 mg/l
MES	142 Kg/j		184 mg/l	98 %	2,4 Kg/j	2,8 mg/l
NGL	33 Kg/j		37 mg/l	87 %	4,5 Kg/j	5,2 mg/l
NTK	33 Kg/j		36 mg/l	91 %	3,1 Kg/j	3,9 mg/l
PT	3,5 Kg/j		4 mg/l	40 %	2,1 Kg/j	2,6 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





Pollution traitée

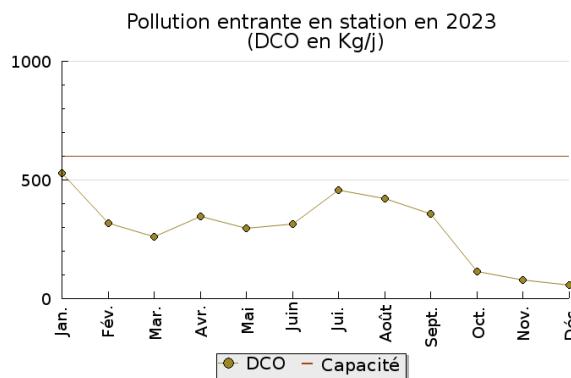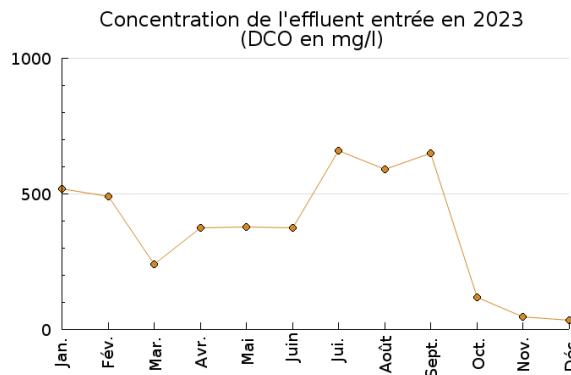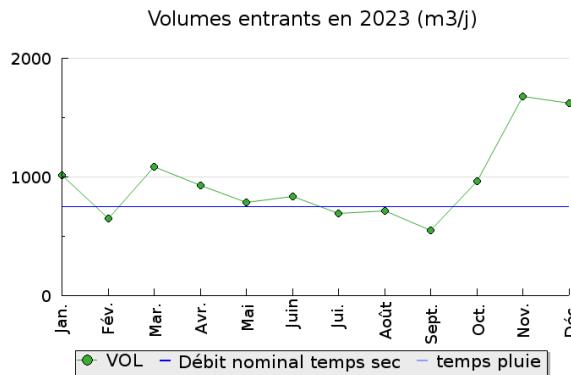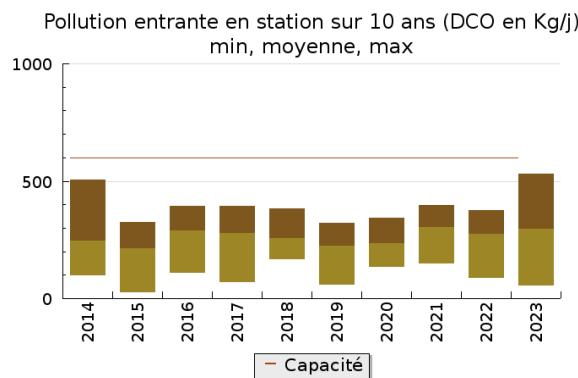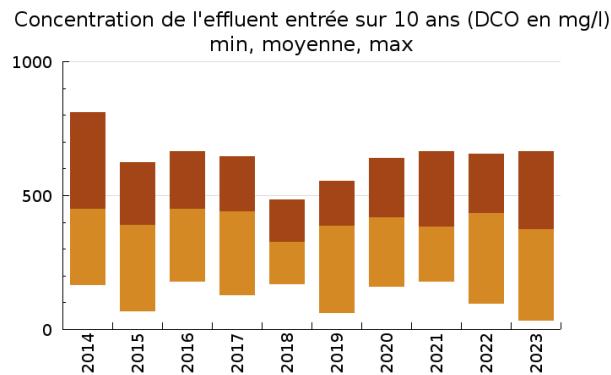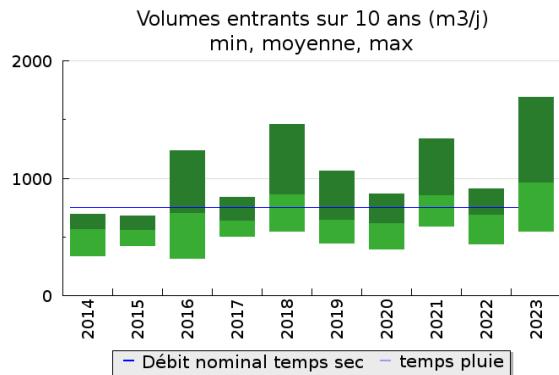

Pollution éliminée

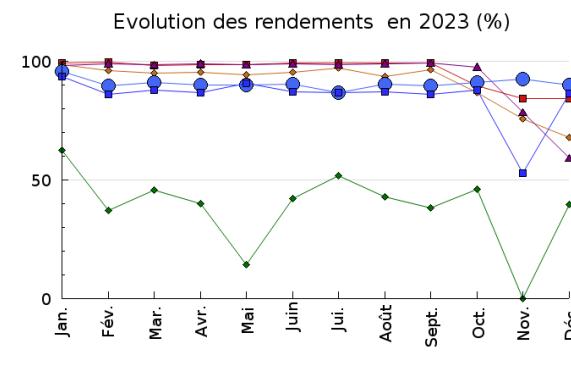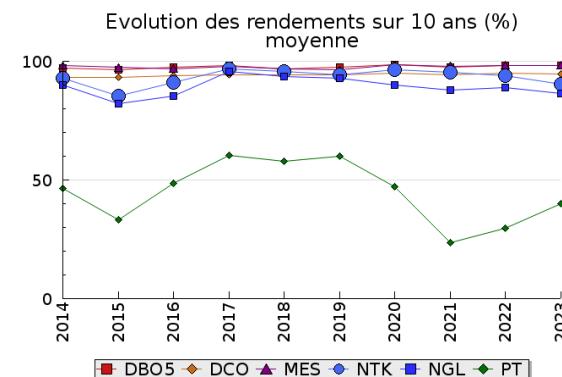


Pollution rejetée

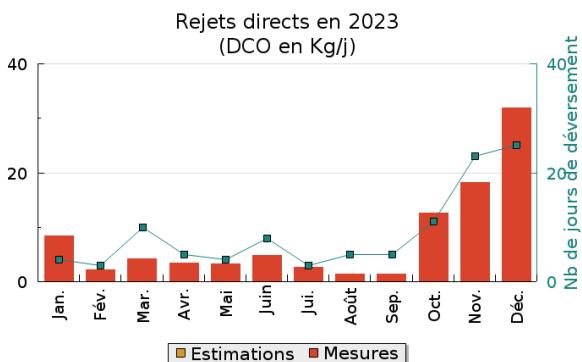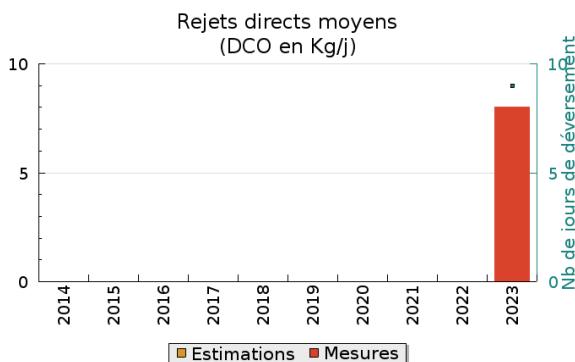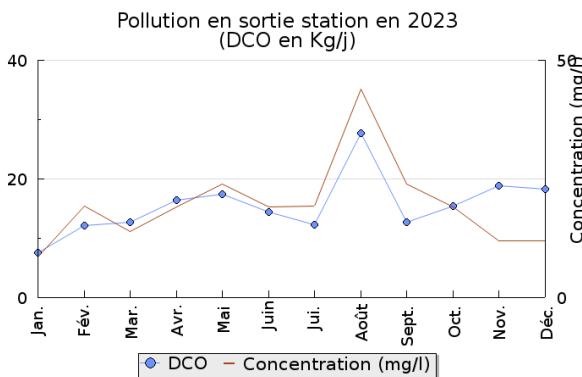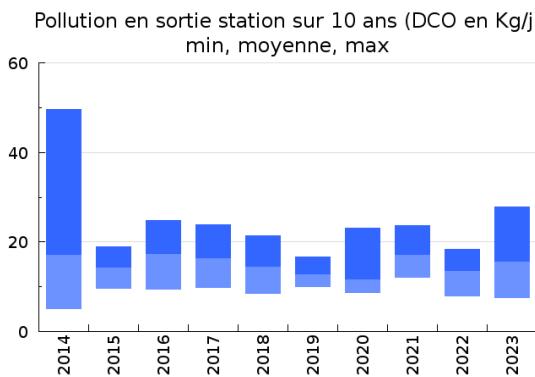

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

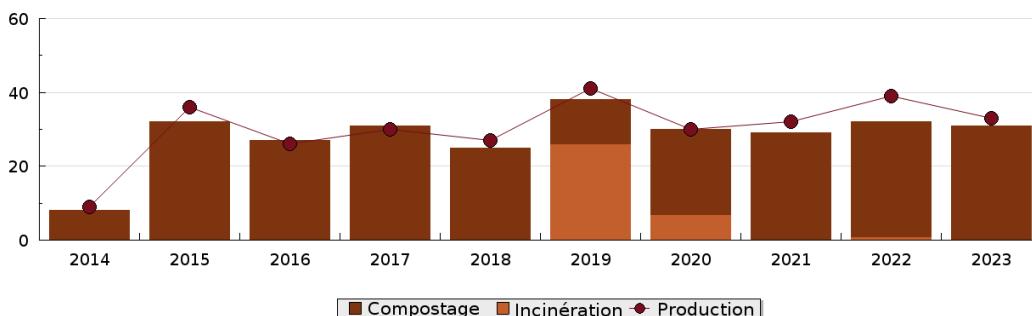

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
 - ... à l'atteinte des performances européennes
 - ... à l'autosurveillance
 - ... à l'exploitation des ouvrages
 - ... à la production des boues
 - ... à la vétusté
 - ... à la destination des sous-produits
- Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519276V001>