


# Système d'assainissement 2024

## CENAC ET ST JULIEN (SIVOM DOMME-CENAC)

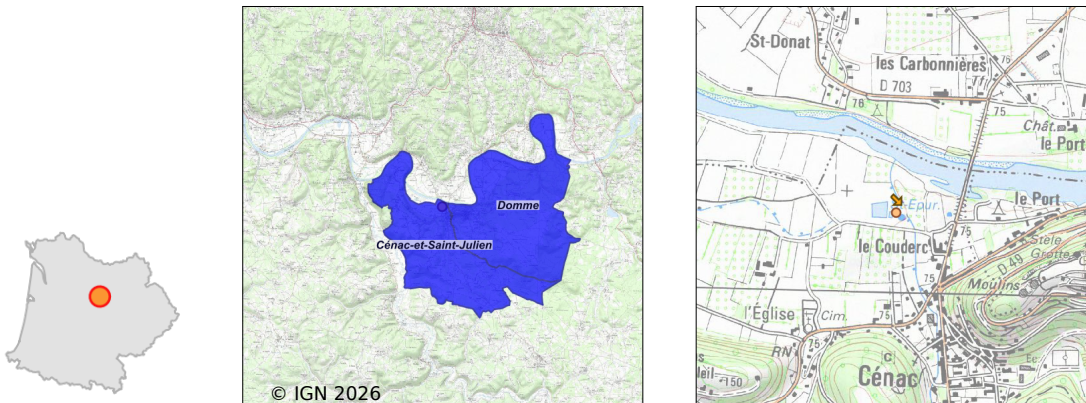

### Station : CENAC ET ST JULIEN (SIVOM DOMME-CENAC)

<b>Code Sandre</b>	<b>0524091V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SIVOM DOMME - CENAC
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1983
<b>Date de mise hors service</b>	avril 2019
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	2 000 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	120 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	200 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	140 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	300 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Lagunage naturel, Lagunage de finition
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lagunage anaérobie
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	557 779, 6 413 340 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

95% de Cénac-et-Saint-Julien depuis 2007

100% de Domme depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en Avril-2019

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524091V003 CENAC ET ST JULIEN N°2 (SIVOM)



## Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	282 m3/j	57 %			320 m3/j	
DBO5	66 Kg/j	37 %	243 mg/l	97 %	1,8 Kg/j	5,3 mg/l
DCO	179 Kg/j	50 %	670 mg/l	93 %	12,7 Kg/j	39 mg/l
MES	110 Kg/j		410 mg/l	98 %	2,5 Kg/j	7,7 mg/l
NGL	23,4 Kg/j		83 mg/l	95 %	1,2 Kg/j	3,5 mg/l
NTK	23,4 Kg/j		83 mg/l	97 %	0,8 Kg/j	2,3 mg/l
PT	3 Kg/j		10,7 mg/l	66 %	1 Kg/j	3,1 mg/l


## Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


## Pollution traitée

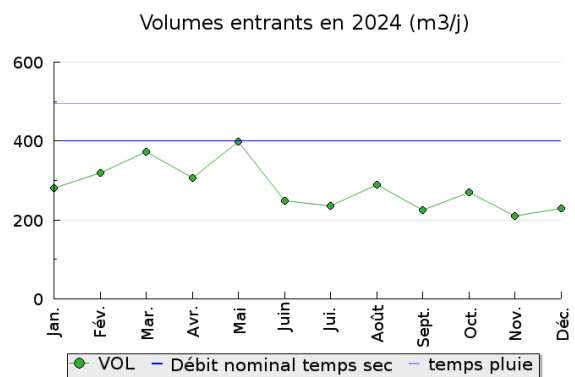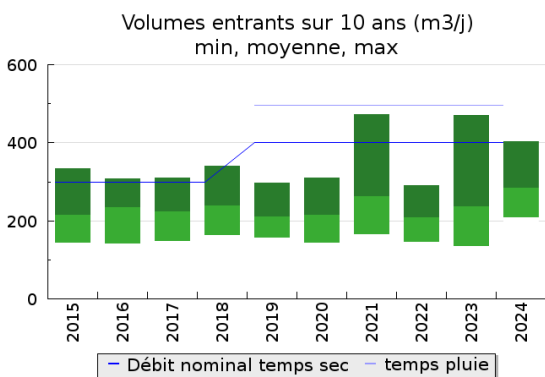


Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)  
 min, moyenne, max

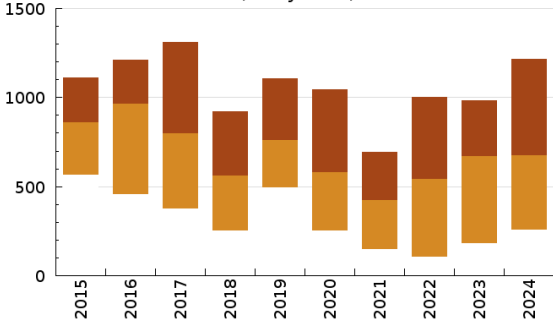


Concentration de l'effluent entrée en 2024  
 (DCO en mg/l)

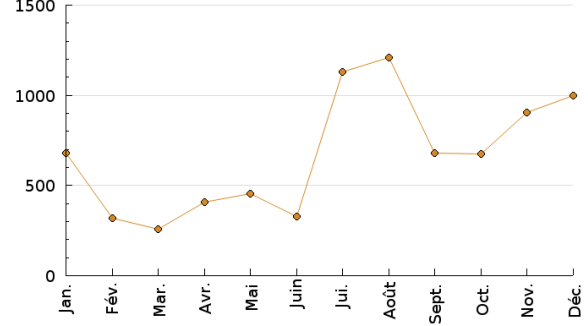

Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
 min, moyenne, max

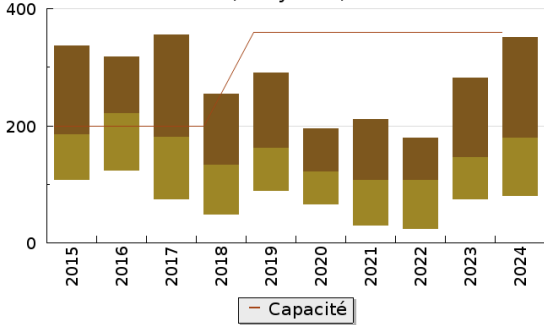


Pollution entrante en station en 2024  
 (DCO en Kg/j)

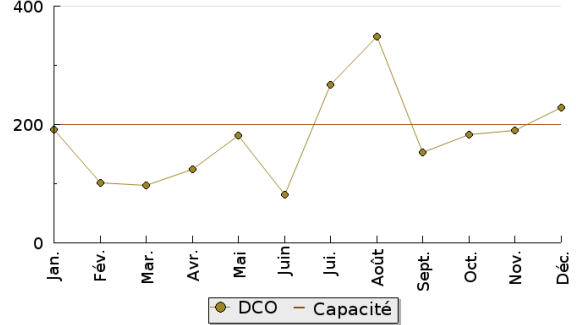


## Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)  
 moyenne

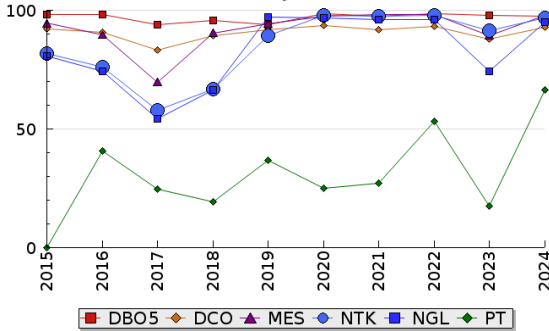


Evolution des rendements en 2024 (%)

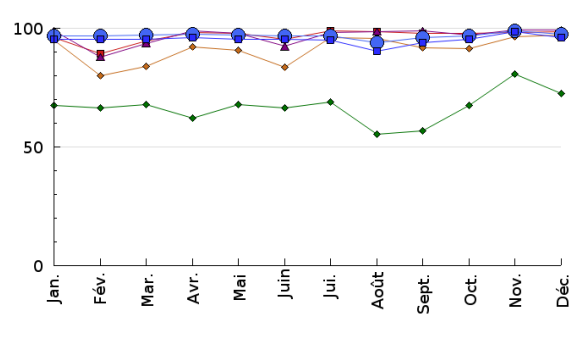




## Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
 min, moyenne, max

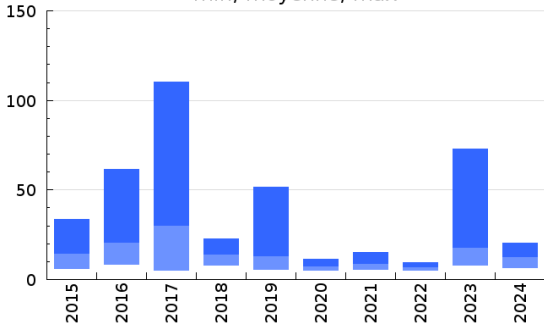


Pollution en sortie station en 2024  
 (DCO en Kg/j)

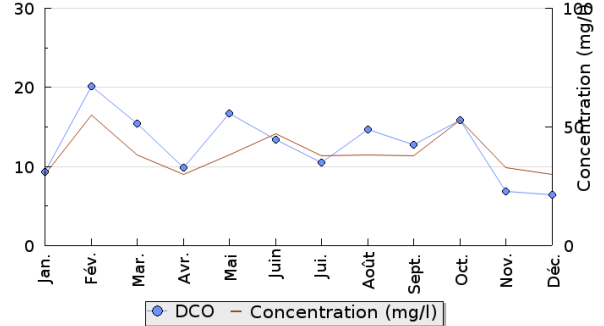

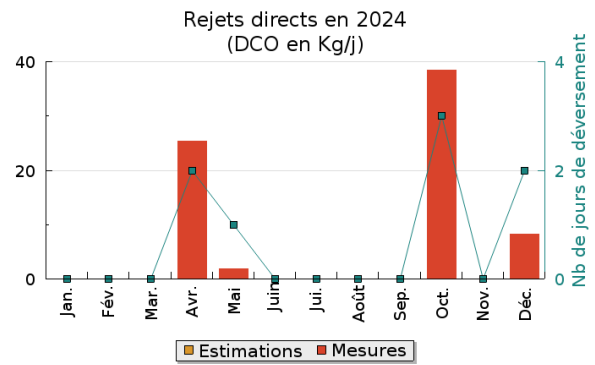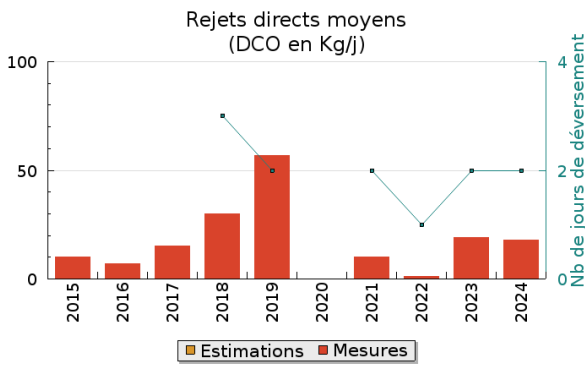

## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

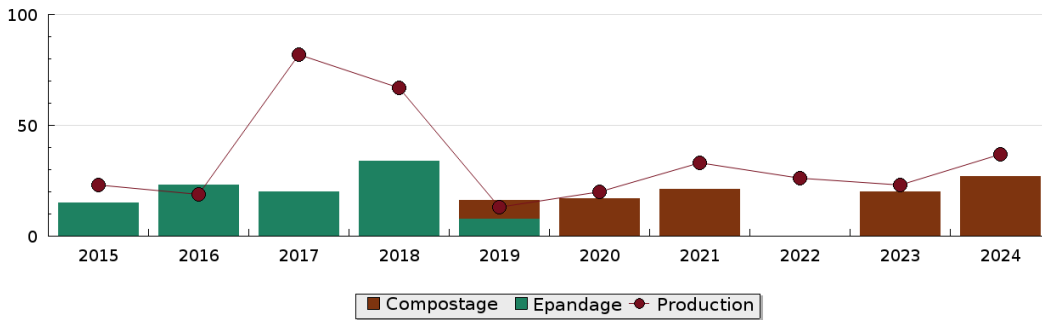

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524091V001>