
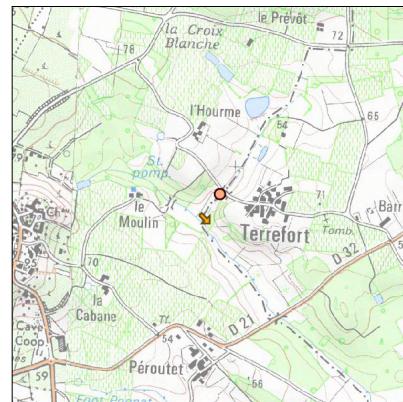


## Système d'assainissement 2023 MINZAC (TERREFORT)

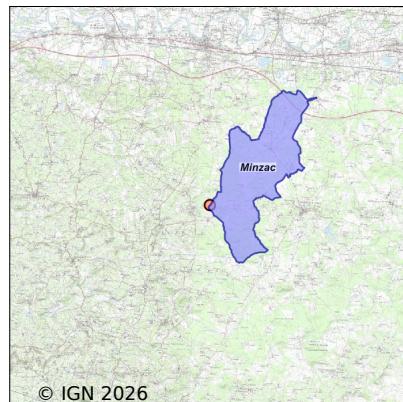

### Station : MINZAC (TERREFORT)

Code Sandre	<b>0524272V002</b>
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MINZAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	40 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,4 Kg/j
Charge nominale DCO	4,8 Kg/j
Charge nominale MES	3,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	6 m <sup>3</sup> /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	463 751, 6 432 177 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Coudot

## Observations SDDE

### Système de collecte

L'ensemble du réseau est gravitaire. Son fonctionnement donne satisfaction, avec l'absence de collecte deau claire.

Le volume moyen journalier est très régulier, il est de 2,1 m<sup>3</sup>.j<sup>-1</sup> en 2023, ce qui représente 35% de la capacité hydraulique nominal de la station.

21 abonnés sont raccordés au réseau en 2023.

### Station d'épuration

Les tests réalisés sur leau traitée par le SATESE et par l'exploitant indiquent de très bonnes performances épuratoires de la station. Une analyse sur un échantillon ponctuel a été réalisée au mois de octobre. Les résultats analytiques indiquent une très bonne qualité deau traitée.

Les rotations des filtres sont réalisées deux fois par semaine.

Le développement des roseaux est très bon sur les deux étages de filtres.

### Sous produits

#### 9.3 SOUS-PRODUITS ISSUS DE L'ASSAINISSEMENT

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

#### 9.4 BOUES

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m <sup>3</sup> /j	50 %			3 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	0,9 Kg/j	39 %	310 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	73 mg/l
MES	0,9 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		80 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	26,7 mg/l
PT	0 Kg/j		10 mg/l	33 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524272V002>