
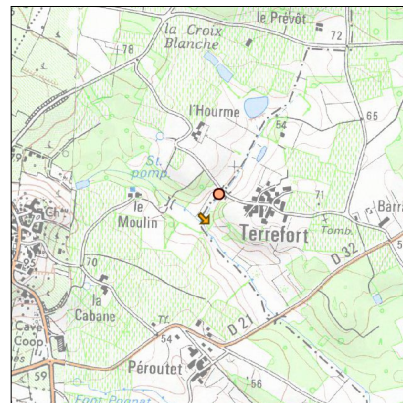


Système d'assainissement 2024

MINZAC (TERREFORT)

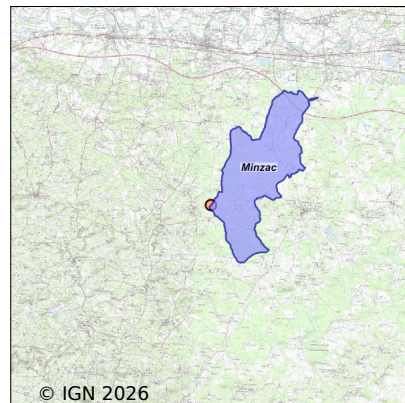

Station : MINZAC (TERREFORT)

Code Sandre	0524272V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MINZAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	40 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,4 Kg/j
Charge nominale DCO	4,8 Kg/j
Charge nominale MES	3,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	6 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	463 751, 6 432 177 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Coudot

Observations SDDE

Système de collecte

9.1 SYSTEME DE COLLECTE

L'ensemble du réseau est gravitaire. Son fonctionnement donne satisfaction, avec l'absence de collecte d'eau claire.

Le volume moyen journalier est très régulier, pour l'année 2024, il est de 2 m³.j⁻¹, soit 33% de la capacité hydraulique nominale de la station.

57 abonnés sont raccordés sur les deux stations de Minzac (Terrefort et Litout). Environ 21 abonnés sont raccordés sur la station de Minzac Terrefort.

Station d'épuration

9.2 STATION DEPURATION

L'eau traitée est de bonne qualité en sortie de station, comme l'indique le résultat des tests effectués en moyenne deux fois par semaine.

Une analyse sur un échantillon ponctuel a été réalisée au mois d'octobre. Les résultats analytiques indiquent une très bonne qualité d'eau traitée.

Les rotations des filtres sont réalisées deux fois par semaine par AGUR.

Les roseaux sont très bien développés au niveau des deux étages de traitement.

Sous produits

9.3 BOUES ET SOUS-PRODUITS ISSUS DE L'ASSAINISSEMENT

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3 m ³ /j	50 %			3 m ³ /j	
DBO ₅	0,9 Kg/j	39 %	310 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
DCO	2,2 Kg/j	47 %	750 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	73 mg/l
MES	0,9 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	30 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,2 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		80 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	26,7 mg/l
PT	0 Kg/j		10 mg/l	33 %	0 Kg/j	6,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524272V002>