


Système d'assainissement 2023

MONTPON MENESTEROL (COMMUNALE)

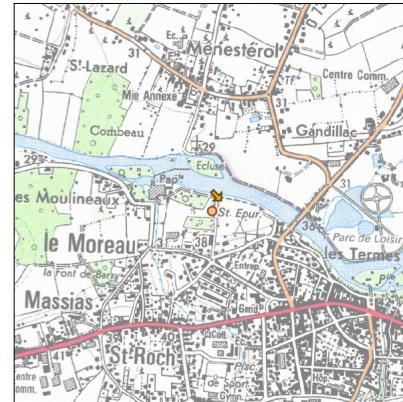

Station : MONTPON MENESTEROL (COMMUNALE)

Code Sandre	0524294V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MONTPON MENESTEROL
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	octobre 1975
Date de mise hors service	septembre 2012
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	4 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	280 Kg/j
Charge nominale DCO	480 Kg/j
Charge nominale MES	320 Kg/j
Débit nominal temps sec	600 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Boues activées moy. charge/forte charge, Procédé de désinfection
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	475 929, 6 438 900 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Isle

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Montpon-Ménestérol depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

LA SAUCISSE D'AQUITAINE depuis 1993

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2012

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524294V004 MONTPON MENESTEROL (NOUVELLE COMMUNALE LANNERIE)







Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 020 m3/j	97 %			1 040 m3/j	
DBO5	160 Kg/j	38 %	198 mg/l	98 %	3,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	470 Kg/j	47 %	550 mg/l	96 %	17,5 Kg/j	17,4 mg/l
MES	255 Kg/j		304 mg/l	98 %	4,6 Kg/j	4,6 mg/l
NGL	49 Kg/j		53 mg/l	93 %	3,4 Kg/j	3 mg/l
NTK	49 Kg/j		52 mg/l	97 %	1,3 Kg/j	1,3 mg/l
PT	5,3 Kg/j		5,6 mg/l	83 %	0,9 Kg/j	0,8 mg/l



Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5





Pollution traitée

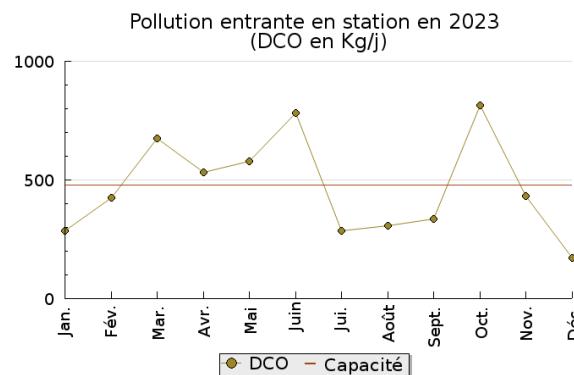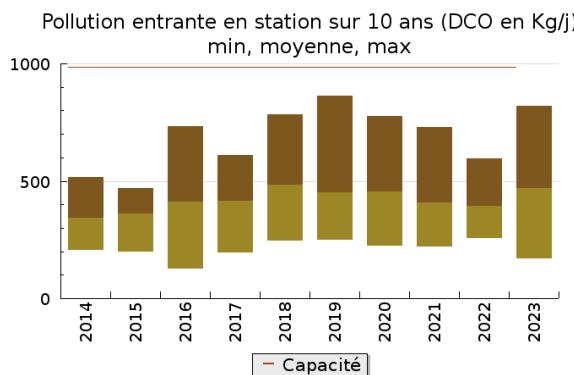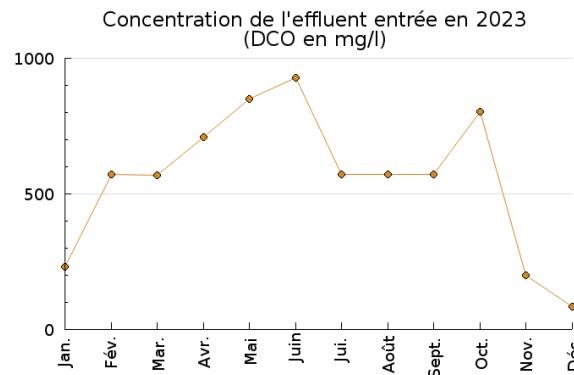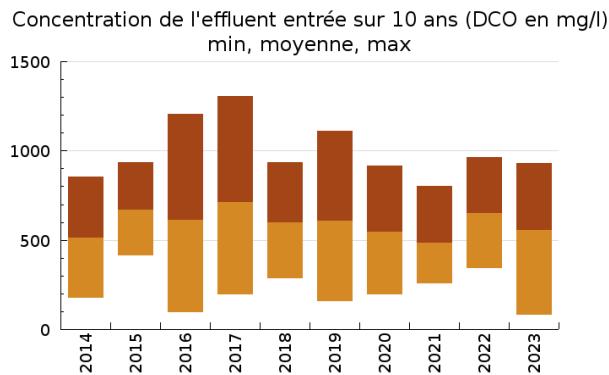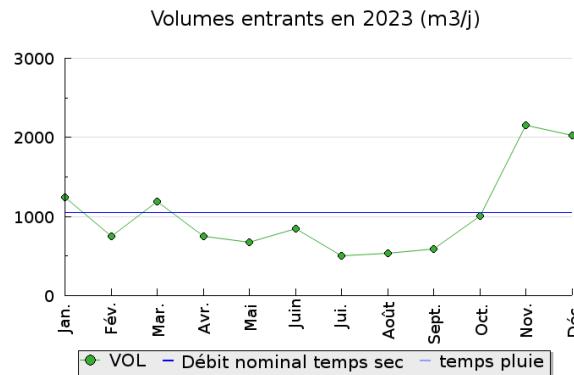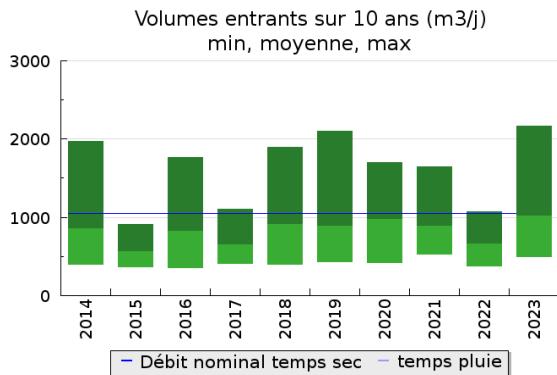

Pollution éliminée

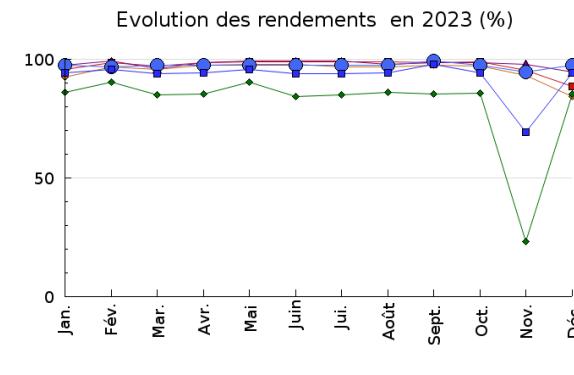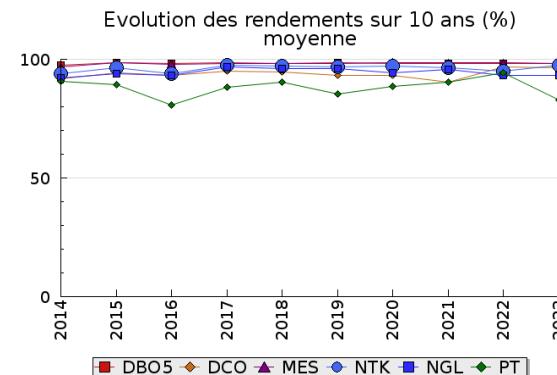


Pollution rejetée

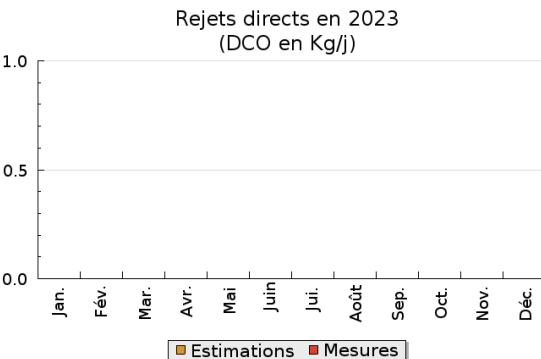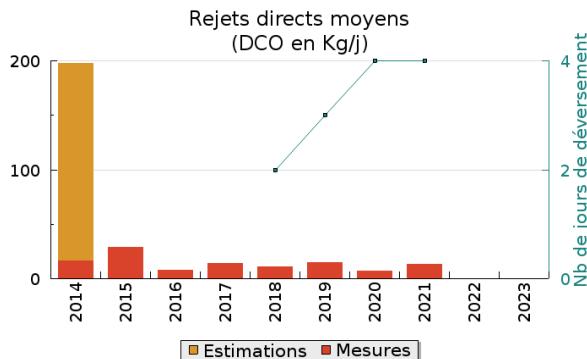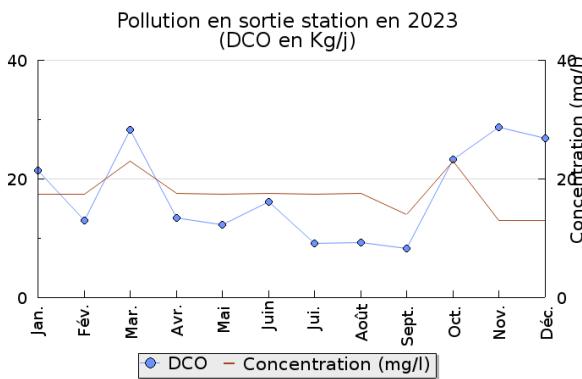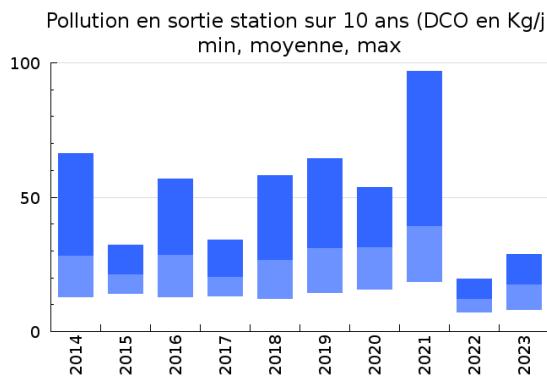

Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)

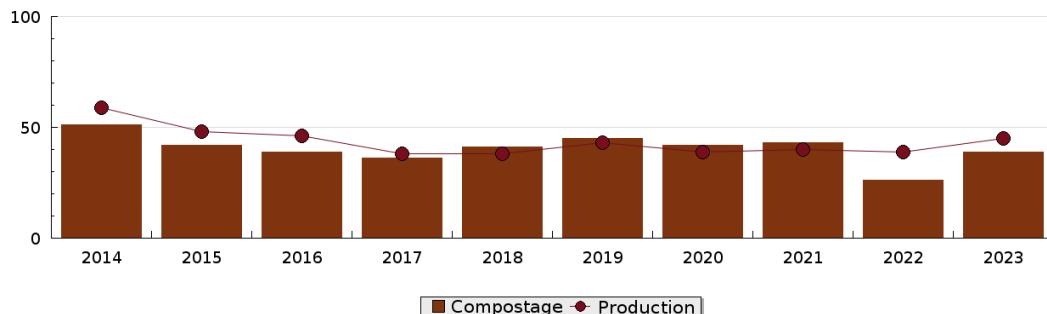

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents
 - ... à l'atteinte des performances européennes
 - ... à l'autosurveillance
 - ... à l'exploitation des ouvrages
 - ... à la production des boues
 - ... à la vétusté
 - ... à la destination des sous-produits
- Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524294V001>