


Système d'assainissement 2024

SAINT FRONT LA RIVIERE

Réseau de type Séparatif

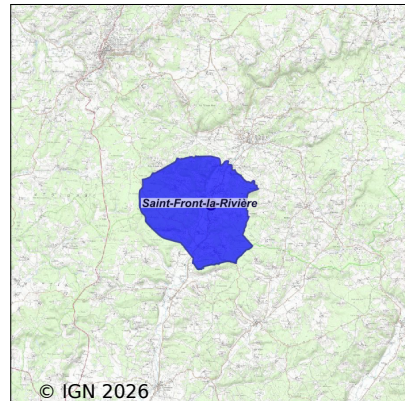

Station : SAINT FRONT LA RIVIERE

Code Sandre	0524410V001
Nom du maître d'ouvrage	CC DU PERIGORD NONTRONNAIS
Nom de l'exploitant	CC DU PERIGORD NONTRONNAIS
Date de mise en service	décembre 1964
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	370 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	22 Kg/j
Charge nominale DCO	44 Kg/j
Charge nominale MES	26 Kg/j
Débit nominal temps sec	55 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	522 300, 6 487 860 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dronne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Front-la-Rivière depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Le suivi du site est rigoureux, avec un cahier d'exploitation correctement renseigné.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées au sein du décanteur-digesteur. une vidange a été réalisé en 2024.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	20,9 m3/j	38 %			20,9 m3/j	
DBO5	6,7 Kg/j	30 %	320 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2,9 mg/l
DCO	17,3 Kg/j	39 %	830 mg/l	96 %	0,8 Kg/j	36 mg/l
MES	10,2 Kg/j		490 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	4,3 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		100 mg/l	22,1 %	1,6 Kg/j	78 mg/l
NTK	2,1 Kg/j		100 mg/l	99 %	0 Kg/j	1 mg/l
PT	0,2 Kg/j		11,5 mg/l	38 %	0,2 Kg/j	7,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524410V001>