
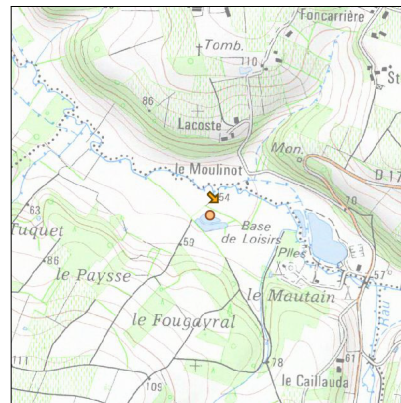


Système d'assainissement 2023

SIGOULES (COMMUNALE)

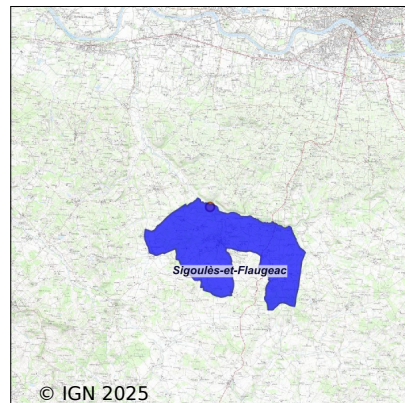

Station : SIGOULES (COMMUNALE)

Code Sandre	0524534V001
Nom du maître d'ouvrage	CA BERGERACOISE
Nom de l'exploitant	CA BERGERACOISE
Date de mise en service	juillet 1987
Date de mise hors service	juillet 2022
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	70 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel File 2: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	494 653, 6 411 598 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Gardonnette

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sigoulès-et-Flaugeac depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

EDMOND DE LA CLOSERIE depuis 1994

TRAIT'ALU depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2022

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524534V002 SIGOULES (BOURG)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	132 m3/j	59 %			132 m3/j	
DBO5	43 Kg/j	49 %	330 mg/l	99 %	0,5 Kg/j	3,5 mg/l
DCO	134 Kg/j	76 %	1 010 mg/l	96 %	5,9 Kg/j	44 mg/l
MES	63 Kg/j		480 mg/l	99 %	0,7 Kg/j	5,5 mg/l
NGL	14,1 Kg/j		107 mg/l	20,3 %	11,3 Kg/j	85 mg/l
NTK	14,1 Kg/j		107 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	2,4 mg/l
PT	1,5 Kg/j		11,3 mg/l	22,8 %	1,2 Kg/j	8,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524534V001>