


Système d'assainissement 2024

LANUEJOLS (Bourg + Montjardin)

Réseau de type Mixte

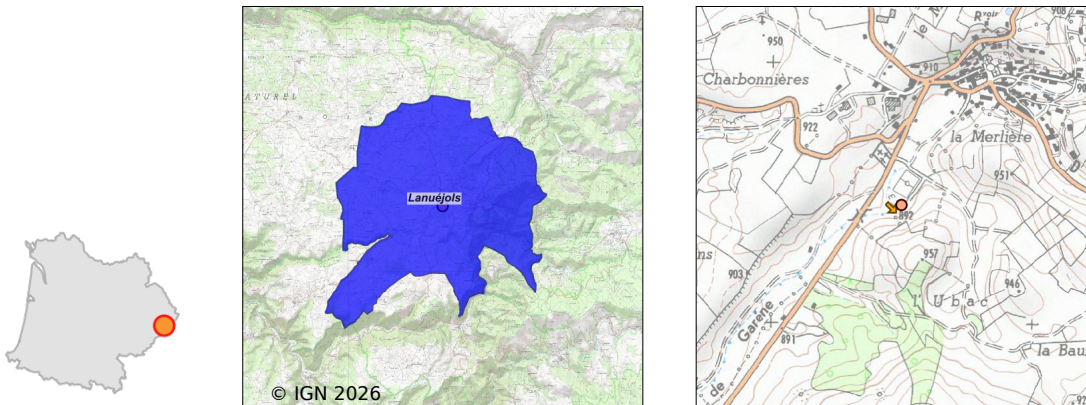

Station : LANUEJOLS (Bourg + Montjardin)

Code Sandre	0530139V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUSSES AIGOUAL CEVENNES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	48 Kg/j
Charge nominale DCO	96 Kg/j
Charge nominale MES	72 Kg/j
Débit nominal temps sec	140 m3/j
Débit nominal temps pluie	158 m3/j
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	730 416, 6 336 438 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Garène

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

97% de Lanuéjols depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	19 m3/j	12 %			19 m3/j	
DBO5	5,8 Kg/j	12 %	306 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	16,4 mg/l
DCO	12,3 Kg/j	13 %	650 mg/l	86 %	1,8 Kg/j	92 mg/l
MES	3,3 Kg/j		176 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	18 mg/l
NGL	2,8 Kg/j		147 mg/l	3,6 %	2,7 Kg/j	142 mg/l
NTK	2,8 Kg/j		147 mg/l	95 %	0,1 Kg/j	7,4 mg/l
PT	0,3 Kg/j		16,9 mg/l	37 %	0,2 Kg/j	10,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0530139V002>