


Système d'assainissement 2024

CAUJAC - N°2

Réseau de type Séparatif

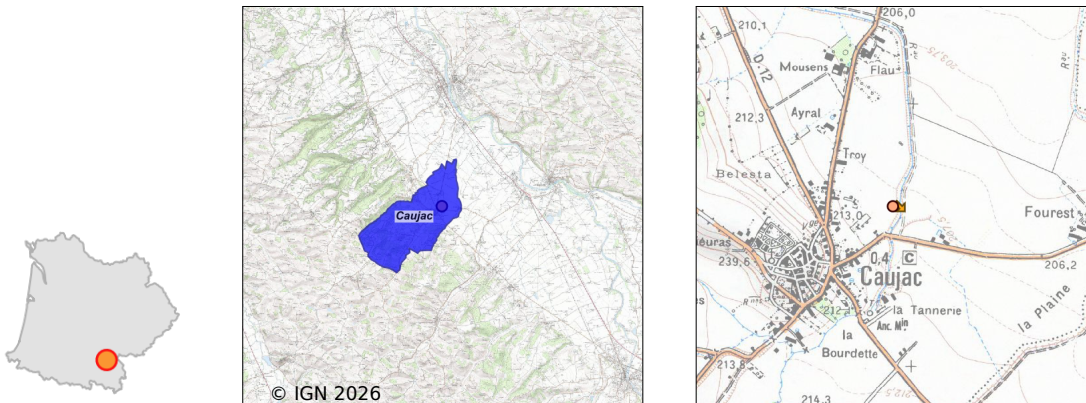

Station : CAUJAC - N°2

Code Sandre	0531128V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	août 2018
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	750 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	45 Kg/j
Charge nominale DCO	90 Kg/j
Charge nominale MES	67,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	112,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	576 020, 6 245 848 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Mouillonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Caujac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Il est séparatif et majoritairement gravitaire, il comporte un poste de relevage qui collecte la salle des fêtes et quelques abonnés.

Les relevés journaliers semblent indiquer un impact de la pluie sur le réseau. Il peut arriver que la station ait à traiter jusqu'à 100 m³ d'effluents journalièrement, le double de ce qu'elle traite en moyenne.

Les interventions sur le réseau se font à la demande.

Station d'épuration

La station traite en moyenne environ 50 m³ d'effluent et le taux de charge organique est d'environ 40%.

Les roseaux sont denses et homogènes. La présence de plantes invasives est très limitée sur les deux étages. Les roseaux sont faucardés une fois par an (réalisé le 29/02/2024).

L'alternance des lits plantés est gérée par des vannes pneumatiques via le MAGELLIS. L'alternance des lits du 1er étage se fait tous les 3 jours et tous les 7 jours sur le deuxième étage.

La qualité du rejet est très satisfaisante, aussi bien sur ce prélèvement ponctuel que lors du bilan règlementaire réalisé en septembre.

Sous produits

Les déchets issus du dégrilleur sont collectés par Véolia 4 fois par an.

Les boues produites sont stockées sur les filtres.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531128V001 CAUJAC

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	46 m ³ /j	41 %			46 m ³ /j	
DBO ₅	14,8 Kg/j	33 %	320 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
DCO	32 Kg/j	35 %	690 mg/l	96 %	1,3 Kg/j	29,1 mg/l
MES	8,3 Kg/j		180 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NGL	5,1 Kg/j		111 mg/l	42 %	3 Kg/j	64 mg/l
NTK	5,1 Kg/j		110 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,8 mg/l
PT	0,5 Kg/j		10 mg/l	-10,8 %	0,5 Kg/j	11,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531128V002>