
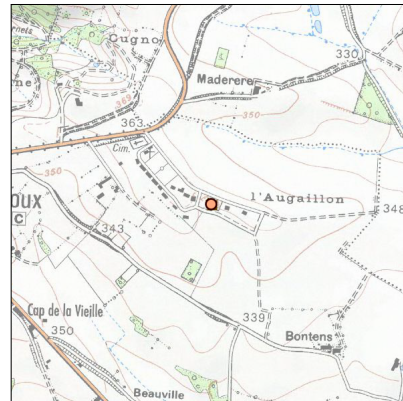


Système d'assainissement 2022

CIADOUX

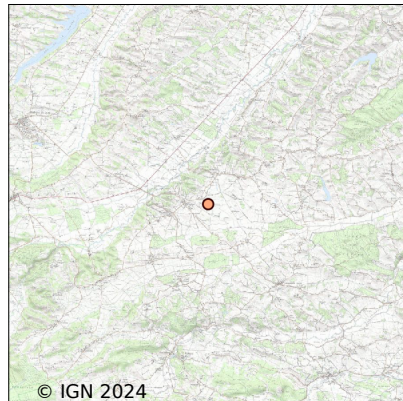

Station : CIADOUX

Code Sandre	0531141V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DE LA BAROUSSE DU COMMINGES ET DE
Nom de l'exploitant	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE
Date de mise en service	décembre 1964
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	3 Kg/j
Charge nominale DCO	6 Kg/j
Charge nominale MES	3,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	7 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	517 262, 6 242 574 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau Riou Pudé

Observations SDDE

Système de collecte

On dénombre une douzaine de raccordements (lotissement de maisons) sur le réseau gravitaire et séparatif. Il y a peu d'eaux claires parasites, le trop plein sur le regard en entrée de la station est sec. Les eaux pluviales de la commune sont collectées dans un bassin sur le site de la station d'épuration. L'exploitant n'a pas eu à intervenir sur le réseau.

Station d'épuration

La station est rustique, il n'y a pas d'équipement électromécanique. L'exploitant effectue un passage par semaine. Le site est correctement entretenu. L'auget sans compteur de bâchées, fonctionne correctement. L'alimentation des filtres à sables est alternée hebdomadairement.

Sous produits

La fosse toutes eaux n'a pas été vidangée en 2022.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,8 m3/j	54 %			3,8 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	39 %	309 mg/l	30,2 %	0,8 Kg/j	216 mg/l
DCO	2,8 Kg/j	47 %	750 mg/l	29,9 %	2 Kg/j	530 mg/l
MES	1,2 Kg/j		312 mg/l	50 %	0,6 Kg/j	157 mg/l
NGL	0,3 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,3 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		80 mg/l	30 %	0,2 Kg/j	56 mg/l
PT	0 Kg/j		10,7 mg/l	0 %	0 Kg/j	10,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0531141V001>