
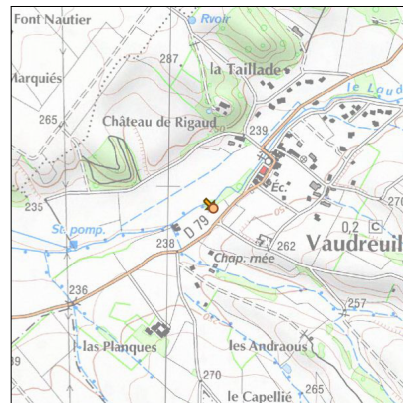


Système d'assainissement 2024 VAUDREUILLE (VILLAGE)

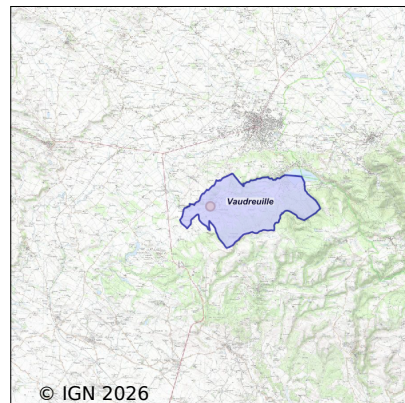

Station : VAUDREUILLE (VILLAGE)

Code Sandre	0531569V003
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 2005
Date de mise hors service	août 2013
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	27 Kg/j
Débit nominal temps sec	46 m3/j
Débit nominal temps pluie	46 m3/j
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	617 260, 6 258 882 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Laudot

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en August-2013

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531569V004 VAUDREUILLE (VILLAGE 2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18,5 m3/j	41 %			18,5 m3/j	
DBO5	7 Kg/j	39 %	380 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2,7 mg/l
DCO	16,4 Kg/j	46 %	890 mg/l	95 %	0,8 Kg/j	42 mg/l
MES	4,4 Kg/j		240 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	7,4 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		101 mg/l	23,8 %	1,4 Kg/j	77 mg/l
NTK	1,9 Kg/j		100 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	6,5 mg/l
PT	0,2 Kg/j		10,9 mg/l	10 %	0,2 Kg/j	9,8 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531569V003>