


Système d'assainissement 2023

CASTILLON SAVES

Réseau de type Séparatif

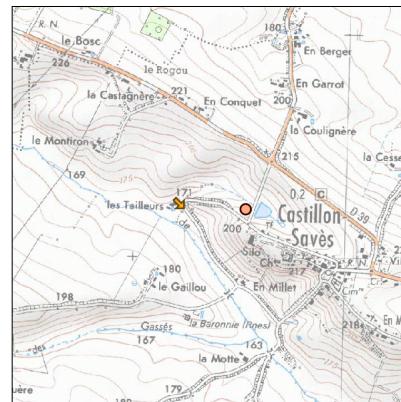

Station : CASTILLON SAVES

Code Sandre

0532090V001

Nom du maître d'ouvrage

SYNDICAT DES EAUX DE LA BAROUSSE DU COMMINGES ET DE

Nom de l'exploitant

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Date de mise en service

juin 2012

Date de mise hors service

-

Niveau de traitement

Secondaire bio (Ntk)

Capacité

60 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5

3,6 Kg/j

Charge nominale DCO

7,2 Kg/j

Charge nominale MES

5,4 Kg/j

Débit nominal temps sec

9 m³/j

Débit nominal temps pluie

-

Filières EAU

File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) 536 861, 6 276 826 - Coordonnées établies (précision du décimètre)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de Laurio

Observations SDDE

Système de collecte

Absence d'eaux claires parasites par temps sec.
Présence de graisses.

Station d'épuration

Bon fonctionnement et bon entretien de la station.
Les roseaux se sont développés correctement et l'effluent de sortie est de qualité.
L'absence de compteur de bâchée sur la station ne permet pas de connaître la charge hydraulique de la station.
La bâchée du deuxième étage est à remettre en service.

Sous produits

Aucun curage des filtres n'a été réalisé depuis la mise en service de la station.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5,5 m3/j	61 %			5,5 m3/j	
DBO5	0,7 Kg/j	18 %	120 mg/l	97 %	0 Kg/j	3,6 mg/l
DCO	1,6 Kg/j	23 %	300 mg/l	89 %	0,2 Kg/j	33 mg/l
MES	0,7 Kg/j		120 mg/l	97 %	0 Kg/j	3,6 mg/l
NGL	0,4 Kg/j		67 mg/l	43 %	0,2 Kg/j	38 mg/l
NTK	0,4 Kg/j		67 mg/l	97 %	0 Kg/j	1,8 mg/l
PT	0 Kg/j		7,1 mg/l	23,4 %	0 Kg/j	5,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532090V001>