
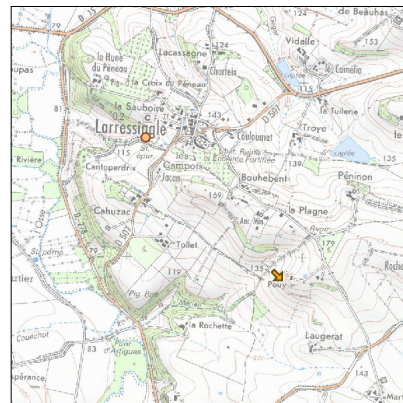


# Système d'assainissement 2022

## LARRESSINGLE

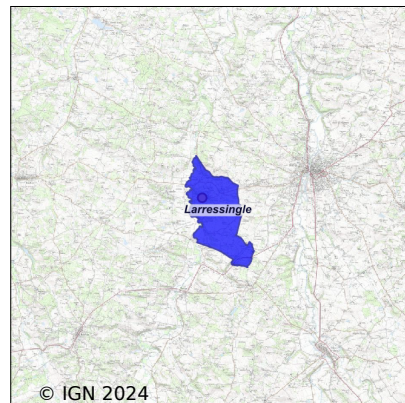

### Station : LARRESSINGLE

Code Sandre	0532194V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	mars 1988
Date de mise hors service	octobre 2012
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	14 Kg/j
Débit nominal temps sec	17 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	483 836, 6 319 796 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2012

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532194V002      LARRESSINGLE

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,5 m3/j	16 %			3,5 m3/j	
DBO5	1,3 Kg/j	14 %	360 mg/l	98 %	0 Kg/j	5,7 mg/l
DCO	3,2 Kg/j	18 %	920 mg/l	94 %	0,2 Kg/j	54 mg/l
MES	2,2 Kg/j		620 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		97 mg/l	65 %	0,1 Kg/j	34 mg/l
PT	0,1 Kg/j		14,3 mg/l	40 %	0 Kg/j	8,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0532194V001>