
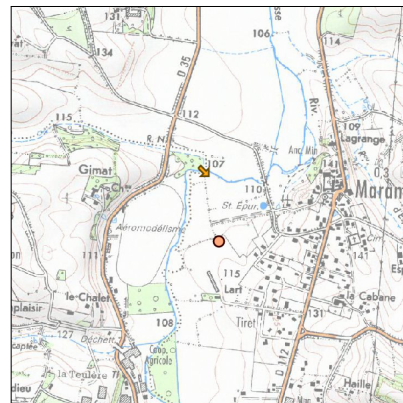


Système d'assainissement 2022

MARAMBAT

Réseau de type Séparatif

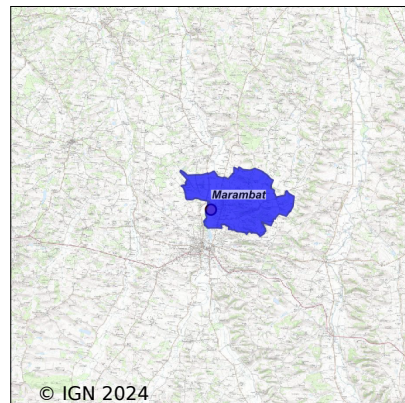

Station : MARAMBAT

Code Sandre	0532231V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE MARAMBAT
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	483 250, 6 300 925 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Osse

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Marambat depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

Arrivée d'eaux claires parasites par temps de pluie.

Bon taux de collecte.

Le poste de relèvement du chemin du Lar ne présente pas de dysfonctionnement.

Le poste du village fonctionne avec une seule pompe; afin de sécuriser son fonctionnement achat d'une pompe neuve et réparation de la pompe actuelle en cours.

Station d'épuration

Taux d'occupation : 45% en organique et 60% en hydraulique.

Seuls les casiers 1 et 3 sont utilisés.

La qualité de l'effluent est dégradée lors des phases d'alimentation du massif filtrant (lessivage).

Le dossier de recours engagé auprès des assurances est cloturé. Une étude faisabilité est engagée pour réhabiliter la station.

Les abords de la station sont bien entretenus.

Sous produits

Curage des boues tous les 10 ans à 100% de la charge nominale.

20m3 de boues sont présents sur les casiers. Leur devenir est à appréhender dans le cadre de l'étude de faisabilité de réhabilitation du site.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	43 m3/j	57 %			43 m3/j	
DBO5	13,2 Kg/j	44 %	310 mg/l	83 %	2,3 Kg/j	54 mg/l
DCO	32 Kg/j	53 %	750 mg/l	76 %	7,7 Kg/j	180 mg/l
MES	15,3 Kg/j		360 mg/l	88 %	1,9 Kg/j	45 mg/l
NGL	4,9 Kg/j		116 mg/l	34 %	3,2 Kg/j	76 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		115 mg/l	38 %	3 Kg/j	71 mg/l
PT	0,4 Kg/j		10,7 mg/l	32 %	0,3 Kg/j	7,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0532231V003>