
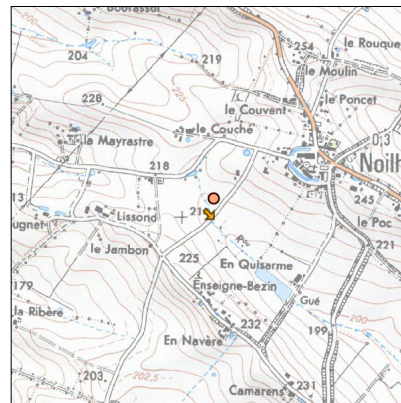


Système d'assainissement 2024

NOILHAN 2

Réseau de type Séparatif

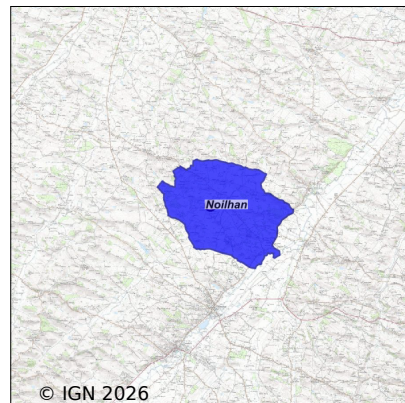

Station : NOILHAN 2

Code Sandre	0532297V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DE LA BAROUSSE DU COMMINGES ET DE
Nom de l'exploitant	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE
Date de mise en service	janvier 2013
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	532 440, 6 272 722 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Camarens

Observations SDDE

Système de collecte

- Présence d'eaux claires parasites par temps de pluie.
- Suspicion d'eau claire parasite par temps sec après une période pluvieuse.
- Absence deau claire parasite par temps sec.
- Le réseau d'assainissement est gravitaire.

Station d'épuration

- Taux d'occupation : 47% en hydraulique, 9% en organique (contrôle DDT 2020).
- Bon fonctionnement de l'ensemble.
- Les abords sont entretenus.
- La pompe 1 de l'étage 2 doit être vérifiée car son temps de fonctionnement est plus élevé que celui de la pompe 2.
- Très peu de mauvaises herbes sur les deux étages.
- La ZRV met le canal de sortie en charge, le canal n'est plus utilisable actuellement.
- La station fonctionne correctement.

Sous produits

- Aucun curage des filtres n'a été réalisé depuis la mise en service de la station. La périodicité de curage est de 10 ans à 100% d'occupation.
- Le curage des casiers n'est pas encore d'actualité car les boues ne couvrent pas la totalité des casiers de l'étage 1.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532297V001 NOILHAN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	8 m3/j	36 %			8 m3/j	
DBO5	1,5 Kg/j	17 %	190 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	3,6 Kg/j	20 %	450 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	30 mg/l
MES	1,6 Kg/j		200 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		79 mg/l	23,8 %	0,5 Kg/j	60 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		79 mg/l	97 %	0 Kg/j	2,3 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,8 mg/l	14,3 %	0,1 Kg/j	7,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532297V002>