
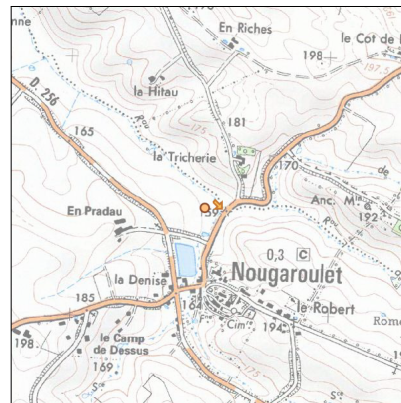


Système d'assainissement 2024

NOUGAROULET

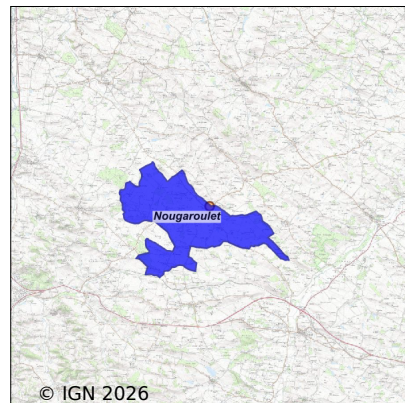

Station : NOUGAROULET

Code Sandre	0532298V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE NOUGAROULET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1974
Date de mise hors service	août 2004
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	516 999, 6 291 214 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau l'aulouste

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en August-2004

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532298V002 NOUGAROLET

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	23,2 m3/j	122 %			23,2 m3/j	
DBO5	6,4 Kg/j	80 %	270 mg/l	91 %	0,6 Kg/j	24,7 mg/l
DCO	14,9 Kg/j	93 %	630 mg/l	81 %	2,9 Kg/j	125 mg/l
MES	7,4 Kg/j		300 mg/l	94 %	0,5 Kg/j	21,1 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		84 mg/l	32 %	1,3 Kg/j	58 mg/l
NTK	1,9 Kg/j		82 mg/l	51 %	0,9 Kg/j	41 mg/l
PT	0,2 Kg/j		9,7 mg/l	9,9 %	0,2 Kg/j	8,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532298V001>