
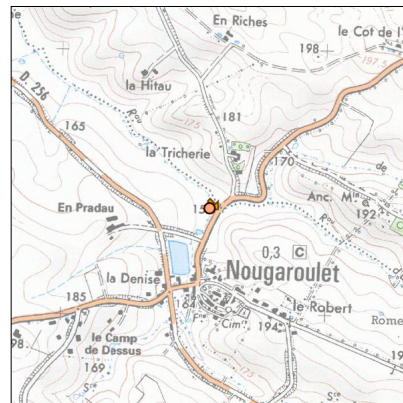


Système d'assainissement 2022

NOUGAROULET

Réseau de type Séparatif

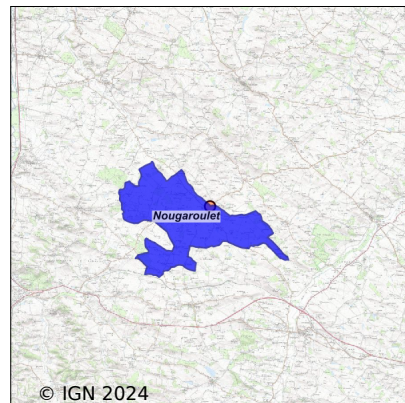

Station : NOUGAROULET

Code Sandre	0532298V002
Nom du maître d'ouvrage	CA GRAND AUCH COEUR DE GASCOGNE
Nom de l'exploitant	COMMUNE DE NOUGAROULET
Date de mise en service	août 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	8 Kg/j
Charge nominale DCO	16 Kg/j
Charge nominale MES	9 Kg/j
Débit nominal temps sec	19 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	517 041, 6 291 199 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - ruisseau l'aulouste

Observations SDDE

Systeme de collecte

Absence d'eaux claires parasites par temps sec.
 Présence d'eaux claires par temps de pluie.
 Le réseau est gravitaire.

Station d'épuration

50% de charge hydraulique, 30% de charge organique (55% avec consommation AEP des foyers raccordés)
 Bon entretien, bon développement des roseaux.
 Le faucardage est correctement réalisé annuellement.
 Le temps de fonctionnement journalier des pompes a fortement diminué depuis 2021.
 La hauteur de marnage a été revue pour éviter que le niveau de l'effluent soit trop bas dans le poste.
 Le cahier de la station est bien renseigné.
 Les buses d'alimentation ont été rallongées pour éviter un retour de l'effluent vers le poste de relevage.
 Quand le curage du troisième casier sera réalisé, les trois casiers pourront être alimentés à nouveau.

Sous produits

Curage des filtres entamé en 2019.
 Les casiers 1 et 2 ont été curés en avril 2021. Le casier 3 n'a pas été curé.
 La filière retenue est l'évacuation des boues vers un site de compostage.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532298V001 NOUGAROLET

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,8 m3/j	51 %			9,8 m3/j	
DBO5	3 Kg/j	38 %	309 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	30,8 mg/l
DCO	7,3 Kg/j	46 %	750 mg/l	90 %	0,7 Kg/j	75 mg/l
MES	3 Kg/j		313 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	32 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,8 Kg/j		80 mg/l	65 %	0,3 Kg/j	27,7 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,3 mg/l	36 %	0,1 Kg/j	7,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0532298V002>